

※受付年月日	年 月 日
※受付番号	群地企第 ー 号
※備考	

新 設 届 出 書

令和7年 4月 25日

群馬県知事 山本 一太 殿

氏名又は名称 株式会社ベシニア
 法人代表者氏名 代表取締役 相木孝仁
 住 所 群馬県前橋市亀里町 900 番地
 電 話 番 号 027(210)0155

大規模小売店舗を新設するので、大規模小売店舗立地法(平成10年法律第91号)第5条第1項の規定により、下記のとおり届け出ます。

記

1 大規模小売店舗の名称及び所在地

- ・名称 (仮称)オトナリマート伊勢崎下道寺店
- ・所在地 群馬県伊勢崎市下道寺町510番5 外

2 大規模小売店舗を設置する者及び当該大規模小売店舗において小売業を行う者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名

(1)大規模小売店舗を設置する者

氏名又は名称 株式会社ベシニア
 代表者氏名 代表取締役 相木孝仁
 住所 群馬県前橋市亀里町 900 番地

(2)大規模小売店舗において小売業を行う者

別紙1の小売業者一覧に記載し、添付すること。

氏名又は名称	代表者氏名	住 所
株式会社ベシニア	代表取締役 相木孝仁	群馬県前橋市亀里町 900 番地
未定	未定	未定
未定	未定	未定
未定	未定	未定

3 大規模小売店舗の新設をする日

令和7年 12月 26日

4 大規模小売店舗の店舗面積の合計

1,311㎡

5 大規模小売店舗の施設の配置に関する事項

(1) 駐車場の位置及び収容台数

位 置	収 容 台 数	備 考	
		駐車場の種類	契約形態
建物東側(12頁:建物配置図 (図面番号4)の駐車場①)	44台 (別途、従業員用56台)	建物外平面駐車場(自走式)	自 社
合 計	44台(別途、従業員用として56台設置)		

※ほか、建物西側に従業員専用として31台確保

(2) 駐輪場の位置及び収容台数

位 置	収 容 台 数
建物東側 (12頁:建物配置図(図面番号4)の駐輪場①)	17台
合 計	17台

(3) 荷さばき施設の位置及び面積

位 置	面 積
建物西側(12頁:建物配置図(図面番号4)の荷さばき施設①)	80.0㎡
建物西側(12頁:建物配置図(図面番号4)の荷さばき施設②)	34.6㎡
建物東側(12頁:建物配置図(図面番号4)の荷さばき施設③)	84.0㎡
合 計	199㎡

(4) 廃棄物等の保管施設の位置及び容量

位 置	容 量
建物西側(12頁:建物配置図(図面番号4)の廃棄物保管施設①)	5.4立方メートル
建物西側(12頁:建物配置図(図面番号4)の廃棄物保管施設②)	3.0立方メートル
合 計	8.4立方メートル

6 大規模小売店舗の施設の運営方法に関する事項

(1) 大規模小売店舗において小売業を行う者の開店時刻及び閉店時刻

午前 7時00分から午後 10時00分まで(別紙1の小売業者一覧添付)

(2) 来客が駐車場を利用することができる時間帯

駐 車 場 の 位 置	駐 車 時 間 帯
建物東側(12頁:建物配置図(図面番号4)の駐車場①)	午前 6時30分から 午後10時30分まで

(3) 駐車場の自動車の出入口の数及び位置

駐 車 場 の 位 置	自 動 車 の 出 入 口	
	数	位 置
建物東側(12頁:建物配置図(図面番号4)の駐車場①)	4箇所	A、B、C、D
合 計	4箇所	

(4) 荷さばき施設において荷さばきを行うことができる時間帯

荷 さ ば き 施 設 の 位 置	荷さばき時間帯
建物西側(12頁:建物配置図(図面番号4)の荷さばき施設①)	午前 6時00分から 午後 9時00分まで
建物西側(12頁:建物配置図(図面番号4)の荷さばき施設②)	午前 6時00分から 午後 9時00分まで
建物東側(12頁:建物配置図(図面番号4)の荷さばき施設③)	午前 6時00分から 午前 6時30分まで

7 添付書類(法第5条第2項、省令第4条第1項)

(1) 法人にあってはその現在事項全部証明書、個人にあってはその住民票の写し

・現在事項全部証明書

株式会社ベイシア(別紙のとおり)

(2) 主として販売する物品の種類

別紙1の小売業者一覧に記載のこと。(20頁)

(3) 建物の位置及びその建物内の小売業を行うための店舗の用に供される部分の配置を示す図面

・建物の位置を示す図面 別添の建物配置図(12頁:図面番号4)のとおり。

・店舗部分の配置を示す図面 別添の平面図(店舗 A,B,C)(13頁:図面番号5)

平面図(店舗 D)(14頁:図面番号6)のとおり。

(4) 必要な駐車場の収容台数を算出するための来客の自動車の台数等の予測の結果及びその算出根拠

① 必要な駐車台数

$$A \times S \times 0.144 \times C \div D \times E = 44 \text{ 台}(\alpha) \quad ※ \text{ 小数点以下は四捨五入のこと。}$$

②算出根拠

計 算 式 の 項 目		算 出 等 の 根 拠
地 区	商業地区・その他地区	用途地域 (第一種住居地域、準住居地域)
S:店 舗 面 積	1,311.019千㎡	伊勢崎市行政人口211,887人 (2025/2/1現在、市のHPより)
A:店舗面積当たり日來客数原単位	1,064人/千㎡	人口40万人未満の指針式=1,100-30S
C:自動車分担率	70%	人口10万人以上40万人未満の指針値
D:平均乗車人員	2.0人/台	S=1万㎡未満の指針値
E:平均駐車時間係数	0.62	S=1万㎡未満の指針式=30+5.5S/60

③小売店舗以外の施設が併設されている場合の必要駐車台数の算出方法

イ 小売店舗に併設施設を含めて必要駐車台数を算出する方法

- (ii) 小売店舗の集客に影響を与える蓋然性を有する併設施設の場合で、当該併設施設の事業用面積(施設部分を除く)が大規模小売店舗の店舗面積の2割以下であるときは、必要駐車台数は α 台となる。

利用者が概ね一致する併設施設の名称(位置)	事業用面積 (施設部分を除く)	利用者が一致する理由
建物東側の事業部分 (12頁:建物配置図(図面番号4)の非物販A)	226㎡	同一建物内にある
合 計 (γ)	226㎡	

$$(\gamma) \div \text{店舗面積} = 226 \text{㎡} \div 1,311 \text{㎡} = 17.2\% (\delta)$$

$$(\delta) \leq 20\% \text{の場合}$$

- (5) 駐車場の自動車の出入口の形式又は来客の自動車の方向別台数の予測の結果等駐車場の自動車の出入口の数及び位置を設定するために必要な事項

- ・大規模小売店舗の施設周辺の見取り図上等に方面別自動車来台数の予測値等を記載したもの及び算出根拠
別紙2のとおり(22頁)

- (6) 来客の自動車を駐車場に案内する経路及び方法

- ・大規模小売店舗の施設周辺の見取り図上等に方面別の来客について設定する案内経路を記載したもの(主な案内表示、交通整理員の配置等も記載)
別紙3のとおり(23頁)

(7) 荷さばき施設において商品の搬出入を行うための自動車の台数及び荷さばきを行う時間帯

位 置	時 間 帯	自動車の台数
建物西側 (12頁:建物配置図 (図面番号4)の荷さば き施設①)	午前 7時～午前 8時	1台
	午前 8時～午前 9時	1台
	午後 5時～午後 6時	1台
	合 計	3台 1時間当たり1台
建物西側 (12頁:建物配置図 (図面番号4)の荷さば き施設②)	午前 6時～午前 7時	1台
	午前10時～午前11時	1台
	午前11時～午後12時	1台
	午後 1時～午後 2時	1台
	午後 2時～午後 3時	1台
	午後 6時～午後 7時	1台
	午後 8時～午後 9時	1台
	合 計	7台 1時間当たり1台
建物東側 (12頁:建物配置図 (図面番号4)の荷さば き施設③)	午前6時～午前6時30分	10t 1台
	合 計	1台 1時間当たり1台

(8) 遮音壁を設置する場合にあっては、その位置及び高さを示す図面

遮音壁の位置及び高さを示す図面

該当なし

(9) 冷却塔、冷暖房設備の室外機又は送風機を設置する場合にあっては、それらの稼働時間及び位置を示す図面

① 冷却塔等を設置する位置を示す配置図

別添図面(19頁:図面番号11)のとおりに

② 稼働予定時間帯

設備名	図面上の位置	稼働時間帯
キュービクル	C-1	24時間
エコキュート	E-1	24時間
冷凍室外機	R-1, R-2	24時間
空調室外機	S-1～S-20	6時30分～22時30分
ファン	F-1～F-14	6時30分～22時30分

(10) 平均的な状況を呈する日における等価騒音レベルの予測の結果及びその算出根拠
別紙4のとおりに(24頁)

(11) 夜間において、大規模小売店舗の施設の運営に伴い騒音が発生することが見込まれる場合にあっては、その騒音の発生源ごとの騒音レベルの最大値の予測の結果及びその算出根拠

別紙5のとおりに(29頁)

(12) 必要な廃棄物等の保管施設の容量を算出するための廃棄物等の排出量等の予測の結果及びその算出根拠

別紙6のとおりに(31頁)

(13) 要綱に基づく附属書類(要綱第5条第2項)

① 生活環境圏の設定図(9頁:図面番号1)

② 周辺図(10頁:図面番号2)

③ 住宅地図(11頁:図面番号3)

④ 建物配置図(12頁:図面番号4)

⑤ 平面図(ABC棟)(13頁:図面番号5)

⑥ 平面図(D棟)(14頁:図面番号6)

⑤ 求積図(ABC棟)(15頁:図面番号7)

⑥ 求積図(D棟)(16頁:図面番号8)

⑦ 立面図(ABC棟)(17頁:図面番号9)

⑧ 立面図(D棟)(18頁:図面番号10)

⑨ 音源配置図(19頁:図面番号11)

⑩ 音源配置立面図(20頁:図面番号12)

別 紙 1 小売業者一覧

小売業者名	代表者氏名	所在地	主要販売品	店舗面積	開店時刻	閉店時刻
株式会社ベイシア	代表取締役 相木孝仁	群馬県前橋 市亀里町90 0番地	食品、日用品	541.190㎡	午前7時	午後10時
未確定（店舗D）				164.89㎡	午前7時	午後10時
未確定（店舗B）				523.100㎡	午前7時	午後10時
未確定（店舗C）				81.84㎡	午前7時	午後10時

A：上記面積の合計	1311.02 ㎡
B：共用面積	0 ㎡
C：店舗面積（A＋B）	1311.02 ㎡

別 紙 2

○駐車場の自動車の出入口の形式又は来客の自動車の方向別台数の予測の結果等駐車場の自動車の出入口の数及び位置を設定するために必要な事項

・大規模小売店舗の施設周辺の見取り図上等に方面別自動車来台数の予測値等を記載したもの及び算出根拠

①年間の平均的な休祭日のピーク1時間に予想される来客等の自動車の方向別台数の予測結果

(方 面 別)

予測来台数合計	A方面 から (北側)	B方面 から (東側)	C方面 から(南 東側)	D方面 から (南側)	E方面 から (西側)	F方面 から (西側)	G方面 から(北 西側)
70台	21台	10台	6台	8台	11台	1台	13台
比 率(100%)	30%	14%	8%	12%	16%	2%	18%

※予測来台数は、指針による必要駐車台数の計算式で算出可能です。

(駐車場出入口別)

	自 動 車 の 出 入 口		
	出入口A	出入口B	出入口C
予測来台数(台)	25台	25台	44台
分担比率(%)	36%	36%	62%
入庫処理能力(台)			
算出のための計算式 ※注1	自走式の発券なし	自走式の発券なし	自走式の発券なし
駐車待ちスペース(m)	5m	5m	0m
指針に基づく必要な駐車待ちスペース(m)			
算出のための計算式 ※注2	自走式の発券なし	自走式の発券なし	自走式の発券なし

	自 動 車 の 出 入 口	
	出入口D	合 計
予測来台数(台)	1台	70台
分担比率(%)	2%	100%
入庫処理能力(台)		
算出のための計算式 ※注1	自走式の発券なし	
駐車待ちスペース(m)	0m	
指針に基づく必要な駐車待ちスペース(m)		
算出のための計算式 ※注2	自走式の発券なし	


②方向別台数の予測のための算出根拠

・想定商圈世帯数（方面別ごとの世帯数及び比率）

商圈世帯数（計）	A方面の世帯数	B方面の世帯数	C方面の世帯数	D方面の世帯数
7, 3 7 1 世帯	2, 2 3 7 世帯	1, 0 3 1 世帯	6 2 5 世帯	8 5 3 世帯
比率(100%)	30 %	14 %	8 %	12 %

E方面の世帯数	F方面の世帯数	G方面の世帯数
1, 1 4 4 世帯	1 5 5 世帯	1, 3 2 6 世帯
16 %	2 %	18 %

ルート	世帯数	比率	来店台数
Aルート	2,237	30%	21
Bルート	1,031	14%	10
Cルート	625	8%	6
Dルート	853	12%	8
Eルート	1,144	16%	11
Fルート	155	2%	1
Gルート	1,326	18%	13
合計	7,371	100%	70

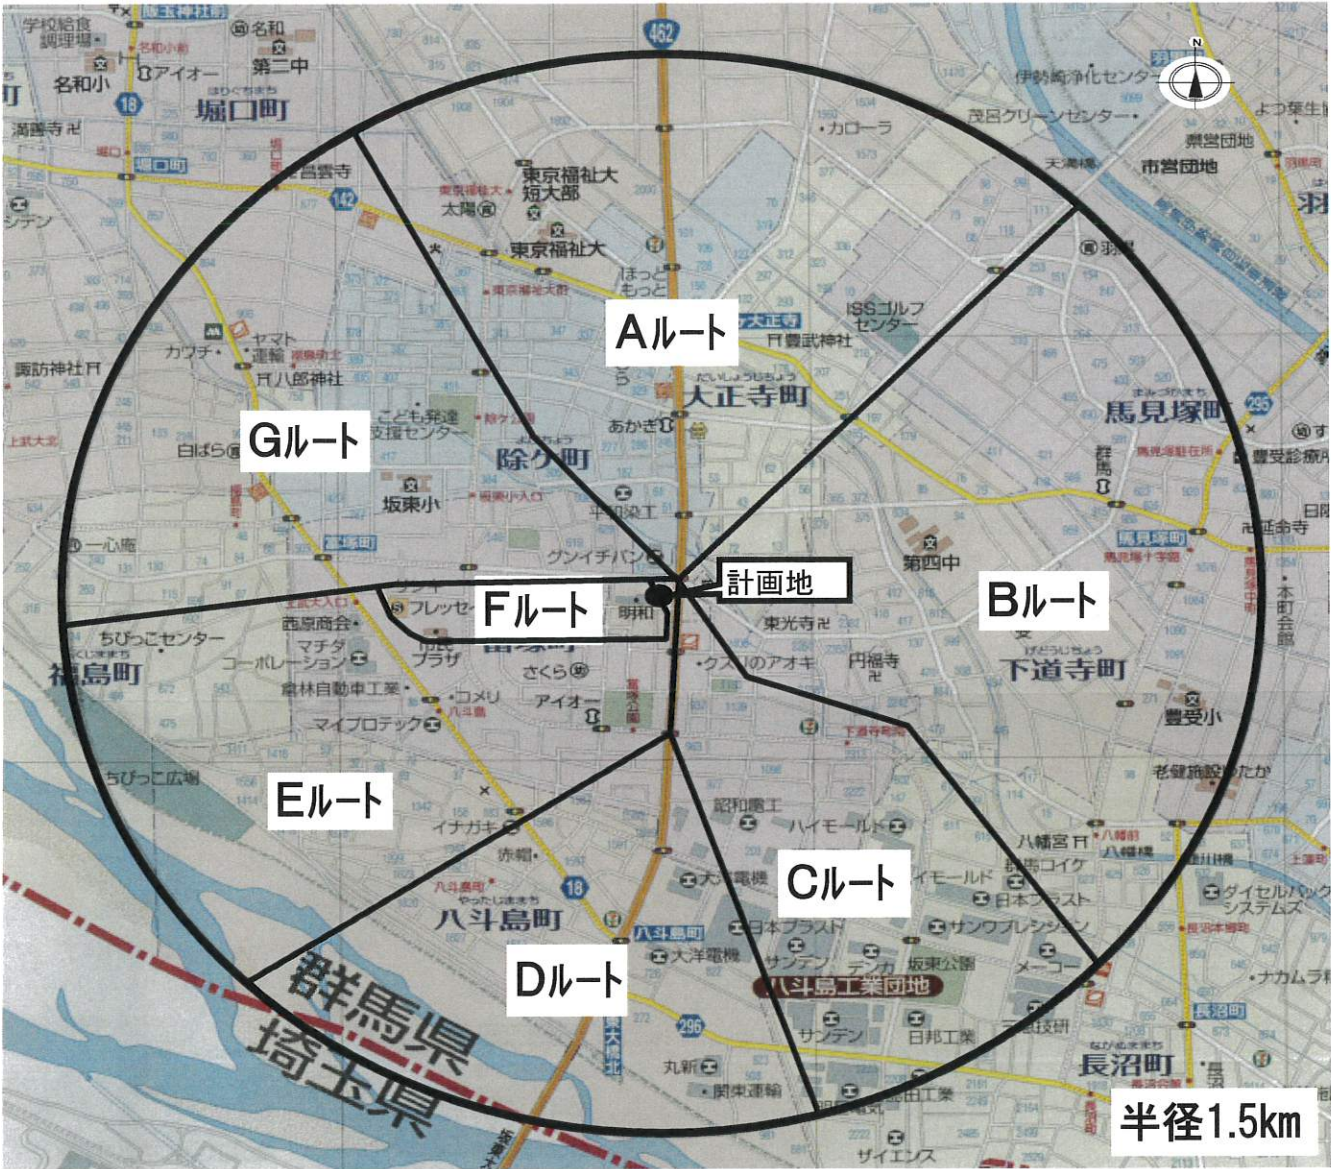

別 紙 3

○来客の自動車を駐車場に案内する経路及び方法

- ・大規模小売店舗の施設周辺の見取り図上等に方面別の来客について設定する案内経路を記載したもの（主な案内表示、交通整理員の配置等も記載）

① 案内経路

別添「交通計画書」10頁来店帰宅車両動線 将来を参照

②案内方法

項 目	具 体 的 内 容
案内表示（看板等） の設置	設置場所：未定 内 容 等：未定
交通整理員の配置	配置場所：別添「建物配置図12頁 図面番号4」のとおり 人 数 等：必要に応じて駐車場出入口に1名配置
混雑時間帯や経路等 に関する情報提供	混雑に店内放送にて経路案内を実施する予定

別紙4 平均的な状況を呈する日における等価騒音レベルの予測結果とその算出根拠(昼間)

騒音に係わる環境基準(平成10年9月30日環境省告示第64号)に基づく当該出店地の地域の類型及び基準値
・類 型:AおよびB
・基準値:昼間 55dB
(昼 間)

1			2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
騒音発生源			基準距離(1m)換算の騒音値			騒音継続時間又は 騒音発生回数	予測地点までの距離(m)と減衰量(dB)												遮蔽による減衰量(dB)						各予測地点の等価騒音レベル(dB)					
			レベル (dB)	評価量	根拠		A		B		C		D		E		F		A	B	C	D	E	F	A	B	C	D	E	F
							m	dB	m	dB	m	dB	m	dB	m	dB	m	dB												
定 常 騒 音	F-1	ファン	47.5	L _{PA}	メーカー値	6:30～22:30	35.0	30.9	101.9	40.2	79.5	38.0	87.0	38.8	57.9	35.3	48.7	33.8	-	-	-	-	-	-	16.5	7.2	9.4	8.6	12.1	13.6
	F-2	ファン	47.5	L _{PA}	メーカー値	6:30～22:30	40.5	32.1	99.8	40.0	73.2	37.3	81.3	38.2	53.9	34.6	46.5	33.3	-	-	-	-	-	-	15.3	7.4	10.1	9.2	12.8	14.1
	F-3	ファン	47.5	L _{PA}	メーカー値	6:30～22:30	46.3	33.3	98.2	39.8	67.0	36.5	75.7	37.6	50.5	34.1	45.0	33.1	-	-	-	-	-	-	14.1	7.6	10.9	9.8	13.3	14.3
	F-4	ファン	39.5	L _{PA}	メーカー値	6:30～22:30	55.3	34.9	95.2	39.6	57.1	35.1	68.2	36.7	47.8	33.6	46.1	33.3	-	-	-	-	-	-	4.5	-0.2	4.3	2.7	5.8	6.1
	F-5	ファン	39.5	L _{PA}	メーカー値	6:30～22:30	55.8	34.9	95.2	39.6	56.5	35.0	67.7	36.6	47.6	33.6	46.1	33.3	-	-	-	-	-	-	4.5	-0.2	4.4	2.8	5.8	6.1
	F-6	ファン	39.5	L _{PA}	メーカー値	6:30～22:30	56.4	35.0	95.1	39.6	56.0	35.0	67.3	36.6	47.5	33.5	46.2	33.3	-	-	-	-	-	-	4.4	-0.2	4.4	2.8	5.9	6.1
	F-7	ファン	38.0	L _{PA}	メーカー値	6:30～22:30	59.5	35.5	94.8	39.5	52.8	34.5	64.6	36.2	46.6	33.4	46.5	33.3	-	-	-	-	-	-	2.4	-1.6	3.4	1.7	4.5	4.6
	F-8	ファン	38.0	L _{PA}	メーカー値	6:30～22:30	60.0	35.6	94.7	39.5	52.2	34.4	64.2	36.2	46.4	33.3	46.7	33.4	-	-	-	-	-	-	2.3	-1.6	3.5	1.7	4.6	4.5
	F-9	ファン	38.0	L _{PA}	メーカー値	6:30～22:30	60.6	35.6	94.7	39.5	51.7	34.3	63.7	36.1	46.3	33.3	46.8	33.4	-	-	-	-	-	-	2.3	-1.6	3.6	1.8	4.6	4.5
	F-10	ファン	39.5	L _{PA}	メーカー値	6:30～22:30	73.8	37.4	119.7	41.6	64.9	36.2	49.3	33.9	21.6	26.7	23.4	27.4	-	-	-	-	-	-	2.0	-2.2	3.2	5.5	12.7	12.0
	F-11	ファン	73.0	L _{PA}	メーカー値	6:30～22:30	70.8	37.0	114.7	41.2	61.6	35.8	51.6	34.3	26.8	28.6	28.2	29.0	-	-	-	-	-	-	35.9	31.7	37.1	38.6	44.3	43.9
	F-12	ファン	71.5	L _{PA}	メーカー値	6:30～22:30	69.9	36.9	113.2	41.1	60.6	35.6	52.3	34.4	28.3	29.0	29.6	29.4	-	-	-	-	-	-	34.5	30.3	35.8	37.0	42.4	42.0
	F-13	ファン	48.5	L _{PA}	メーカー値	6:30～22:30	83.5	38.4	120.9	41.6	58.4	35.3	38.7	31.8	20.1	26.1	29.5	29.4	-	-	-	-	-	-	10.0	6.8	13.1	16.6	22.3	19.0
	F-14	ファン	48.5	L _{PA}	メーカー値	6:30～22:30	96.2	39.7	122.6	41.8	51.0	34.2	26.0	28.3	27.4	28.8	41.6	32.4	-	-	-	-	-	-	8.7	6.6	14.2	20.1	19.6	16.0
	C-1	キュービクル	59.0	L _{PA}	規格値	24時間	53.9	34.6	98.6	39.9	60.6	35.6	68.4	36.7	45.5	33.2	42.6	32.6	-	-	-	-	-	-	24.4	19.1	23.4	22.3	25.8	26.4
	E-1	エコキュート	60.0	L _{PA}	メーカー値	24時間	72.9	37.3	118.9	41.5	64.6	36.2	50.0	34.0	22.4	27.0	23.8	27.5	-	-	-	-	-	-	22.7	18.5	23.8	26.0	33.0	32.5
	R-1	冷凍室外機	63.5	L _{PA}	メーカー値	24時間	56.8	35.1	96.6	39.7	56.5	35.0	66.2	36.4	45.8	33.2	44.5	33.0	-	-	-	-	-	-	28.4	23.8	28.5	27.1	30.3	30.5
	R-2	冷凍室外機	63.5	L _{PA}	メーカー値	24時間	60.2	35.6	96.3	39.7	53.2	34.5	63.4	36.0	44.9	33.0	45.0	33.1	-	-	-	-	-	-	27.9	23.8	29.0	27.5	30.5	30.4
	S-1	空調室外機	58.0	L _{PA}	メーカー値	6:30～22:30	45.1	33.1	100.2	40.0	69.6	36.9	76.7	37.7	50.2	34.0	43.8	32.8	-	-	-	-	-	-	24.8	17.9	21.0	20.2	23.9	25.1
	S-2	空調室外機	64.0	L _{PA}	メーカー値	6:30～22:30	46.2	33.3	99.9	40.0	68.4	36.7	75.6	37.6	49.5	33.9	43.6	32.8	-	-	-	-	-	-	30.6	23.9	27.2	26.3	30.0	31.1
	S-3	空調室外機	56.0	L _{PA}	メーカー値	6:30～22:30	47.3	33.5	99.6	40.0	67.2	36.5	74.6	37.5	48.9	33.8	43.4	32.7	-	-	-	-	-	-	22.4	15.9	19.4	18.4	22.1	23.2
	S-4	空調室外機	66.0	L _{PA}	メーカー値	6:30～22:30	52.0	34.3	96.1	39.7	60.5	35.6	70.6	37.0	48.3	33.7	45.3	33.1	-	-	-	-	-	-	31.6	26.2	30.3	28.9	32.2	32.8
	S-5	空調室外機	66.0	L _{PA}	メーカー値	6:30～22:30	53.4	34.6	95.9	39.6	59.1	35.4	69.4	36.8	47.8	33.6	45.3	33.1	-	-	-	-	-	-	31.3	26.3	30.5	29.1	32.3	32.8
	S-6	空調室外機	64.0	L _{PA}	メーカー値	6:30～22:30	71.9	37.1	117.3	41.4	63.4	36.0	50.6	34.1	23.9	27.6	25.3	28.1	-	-	-	-	-	-	26.8	22.5	27.9	29.8	36.3	35.8
	S-7	空調室外機	55.0	L _{PA}	メーカー値	6:30～22:30	71.1	37.0	115.9	41.3	62.5	35.9	51.1	34.2	25.3	28.1	26.6	28.5	-	-	-	-	-	-	17.9	13.6	19.0	20.7	26.8	26.4
	S-8	空調室外機	50.0	L _{PA}	メーカー値	6:30～22:30	70.3	36.9	114.5	41.2	61.6	35.8	51.7	34.3	26.6	28.5	27.9	28.9	-	-	-	-	-	-	13.0	8.7	14.1	15.6	21.4	21.0
	S-9	空調室外機	66.0	L _{PA}	メーカー値	6:30～22:30	69.5	36.8	113.0	41.1	60.6	35.6	52.4	34.4	28.0	28.9	29.2	29.3	-	-	-	-	-	-	29.1	24.8	30.3	31.5	37.0	36.6
	S-10	空調室外機	66.0	L _{PA}	メーカー値	6:30～22:30	68.7	36.7	111.5	40.9	59.7	35.5	53.1	34.5	29.5	29.4	30.6	29.7	-	-	-	-	-	-	29.2	25.0	30.4	31.4	36.5	36.2
	S-11	空調室外機	66.0	L _{PA}	メーカー値	6:30～22:30	68.0	36.7	110.0	40.8	58.7	35.4	53.8	34.6	30.9	29.8	32.0	30.1	-	-	-	-	-	-	29.2	25.1	30.5	31.3	36.1	35.8
	S-12	空調室外機	66.0	L _{PA}	メーカー値	6:30～22:30	67.2	36.5	108.5	40.7	57.8	35.2	54.5	34.7	32.4	30.2	33.4	30.5	-	-	-	-	-	-	29.4	25.2	30.7	31.2	35.7	35.4
	S-13	空調室外機	66.0	L _{PA}	メーカー値	6:30～22:30	66.5	36.5	107.0	40.6	56.9	35.1	55.3	34.9	33.9	30.6	34.9	30.9	-	-	-	-	-	-	29.4	25.3	30.8	31.0	35.3	35.0
	S-14	空調室外機	66.0	L _{PA}	メーカー値	6:30～22:30	65.8	36.4	105.5	40.5	56.1	35.0	56.2	35.0	35.3	31.0	36.3	31.2	-	-	-	-	-	-	29.5	25.4	30.9	30.9	34.9	34.7
	S-15	空調室外機	66.0	L _{PA}	メーカー値	6:30～22:30	65.1	36.3	104.0	40.3	55.2	34.8	57.0	35.1	36.8	31.3	37.7	31.5	-	-	-	-	-	-	29.6	25.6	31.1	30.8	34.6	34.4
	S-16	空調室外機	66.0	L _{PA}	メーカー値	6:30～22:30	98.0	39.8	123.4	41.8	50.7	34.1	24.1	27.6	28.3	29.0	43.0	32.7	-	-	-	-	-							

別紙4 平均的な状況を呈する日における等価騒音レベルの予測結果とその算出根拠(昼間)

騒音に係わる環境基準(平成10年9月30日環境省告示第64号)に基づく当該出店地の地域の類型及び基準値

・類型:AおよびB
(昼間)

・基準値:昼間 55dB

1			2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23						
騒音発生源			基準距離(1m)換算の騒音値			騒音継続時間又は 騒音発生回数	予測地点までの距離(m)と減衰量(dB)																		遮蔽による減衰量(dB)						各予測地点の等価騒音レベル(dB)					
			レベル (dB)	評価量	根拠		A		B		C		D		E		F		A	B	C	D	E	F	A	B	C	D	E	F						
							m	dB	m	dB	m	dB	m	dB	m	dB	m	dB													m	dB				
変 動 騒 音	車9	来客車両等走行音	82.0	L _{AE}	手引き	944台	62.1	35.9	69.8	36.9	43.2	32.7	79.7	38.0	70.4	36.9	71.8	37.1	-	-	-	-	-	-	22.4	21.4	25.6	20.2	21.3	21.1						
	車10	来客車両等走行音	82.0	L _{AE}	手引き	944台	63.3	36.0	61.7	35.8	44.7	33.0	86.6	38.8	78.5	37.9	79.8	38.0	-	-	-	-	-	-	22.2	22.5	25.3	19.5	20.4	20.2						
	車11	来客車両等走行音	82.0	L _{AE}	手引き	944台	65.6	36.3	53.6	34.6	47.5	33.5	93.7	39.4	86.6	38.7	87.8	38.9	-	-	-	-	-	-	21.9	23.7	24.7	18.8	19.5	19.4						
	車12	来客車両等走行音	82.0	L _{AE}	手引き	944台	68.7	36.7	45.5	33.2	51.5	34.2	101.0	40.1	94.7	39.5	95.8	39.6	-	-	-	-	-	-	21.5	25.1	24.0	18.2	18.7	18.6						
	車13	来客車両等走行音	82.0	L _{AE}	手引き	944台	72.6	37.2	37.3	31.4	56.4	35.0	108.4	40.7	102.8	40.2	103.9	40.3	-	-	-	-	-	-	21.0	26.8	23.2	17.6	18.0	17.9						
	車14	来客車両等走行音	82.0	L _{AE}	手引き	944台	77.8	37.8	28.8	29.2	62.0	35.8	116.1	41.3	111.4	40.9	112.4	41.0	-	-	-	-	-	-	20.9	29.6	22.9	17.4	17.8	17.7						
	車15	来客車両等走行音	82.0	L _{AE}	手引き	944台	78.2	37.9	33.4	30.5	56.2	35.0	110.6	40.9	106.8	40.6	108.5	40.7	-	-	-	-	-	-	20.5	27.9	23.3	17.5	17.8	17.6						
	車16	来客車両等走行音	82.0	L _{AE}	手引き	944台	85.3	38.6	35.1	30.9	50.8	34.1	108.0	40.7	107.2	40.6	110.1	40.8	-	-	-	-	-	-	19.7	27.4	24.2	17.7	17.7	17.5						
	車17	来客車両等走行音	82.0	L _{AE}	手引き	944台	92.6	39.3	38.5	31.7	46.4	33.3	105.9	40.5	108.1	40.7	112.4	41.0	-	-	-	-	-	-	19.0	26.6	25.0	17.8	17.7	17.3						
	車18	来客車両等走行音	82.0	L _{AE}	手引き	944台	93.5	39.4	33.8	30.6	51.1	34.2	110.7	40.9	112.4	41.0	116.3	41.3	-	-	-	-	-	-	19.4	28.2	24.7	17.9	17.8	17.5						
	車19	来客車両等走行音	82.0	L _{AE}	手引き	944台	85.3	38.6	41.1	32.3	44.0	32.9	102.4	40.2	103.8	40.3	107.9	40.7	-	-	-	-	-	-	19.7	26.0	25.4	18.1	17.9	17.6						
	車20	来客車両等走行音	82.0	L _{AE}	手引き	944台	85.7	38.7	48.6	33.7	37.5	31.5	94.6	39.5	95.8	39.6	100.1	40.0	-	-	-	-	-	-	19.6	24.5	26.8	18.8	18.6	18.3						
	車21	来客車両等走行音	82.0	L _{AE}	手引き	944台	83.2	38.4	56.3	35.0	31.8	30.1	86.8	38.8	87.8	38.9	92.5	39.3	-	-	-	-	-	-	19.9	23.3	28.2	19.5	19.4	18.9						
	車22	来客車両等走行音	82.0	L _{AE}	手引き	944台	81.5	38.2	64.0	36.1	27.4	28.7	79.0	38.0	79.8	38.0	84.9	38.6	-	-	-	-	-	-	20.0	22.1	29.5	20.3	20.2	19.7						
	車23	来客車両等走行音	82.0	L _{AE}	手引き	944台	80.5	38.1	71.9	37.1	24.8	27.9	71.4	37.1	71.8	37.1	77.5	37.8	-	-	-	-	-	-	20.1	21.1	30.4	21.2	21.1	20.5						
	車24	来客車両等走行音	82.0	L _{AE}	手引き	944台	94.8	39.5	43.8	32.8	41.2	32.3	101.5	40.1	105.3	40.4	110.3	40.8	-	-	-	-	-	-	18.3	25.0	25.5	17.7	17.4	17.0						
	車25	来客車両等走行音	82.0	L _{AE}	手引き	944台	90.4	39.1	45.4	33.1	39.5	31.9	98.5	39.9	101.0	40.1	105.7	40.5	-	-	-	-	-	-	18.0	24.0	25.2	17.3	17.1	16.7						
	車26	来客車両等走行音	82.0	L _{AE}	手引き	944台	85.6	38.6	60.7	35.7	27.1	28.6	82.5	38.3	84.9	38.6	90.4	39.1	-	-	-	-	-	-	18.7	21.6	28.7	19.0	18.7	18.2						
	車27	来客車両等走行音	82.0	L _{AE}	手引き	944台	91.9	39.3	63.2	36.0	22.3	27.0	81.0	38.2	86.5	38.7	93.1	39.4	-	-	-	-	-	-	18.0	21.3	30.3	19.1	18.6	17.9						
	車28	来客車両等走行音	82.0	L _{AE}	手引き	944台	60.5	35.6	56.4	35.0	50.7	34.1	93.7	39.4	84.4	38.5	84.7	38.6	-	-	-	-	-	-	23.1	23.7	24.6	19.3	20.2	20.2						
	車29	来客車両等走行音	82.0	L _{AE}	手引き	944台	52.0	34.3	58.0	35.3	59.3	35.5	98.6	39.9	85.7	38.7	84.2	38.5	-	-	-	-	-	-	24.4	23.5	23.3	18.8	20.1	20.2						
	車30	来客車両等走行音	82.0	L _{AE}	手引き	944台	43.7	32.8	61.0	35.7	67.9	36.6	104.1	40.4	88.0	38.9	84.7	38.6	-	-	-	-	-	-	25.9	23.0	22.1	18.4	19.8	20.2						
	車31	来客車両等走行音	82.0	L _{AE}	手引き	944台	45.6	33.2	60.5	35.6	65.6	36.3	102.4	40.2	86.9	38.8	84.0	38.5	-	-	-	-	-	-	24.5	22.0	21.3	17.5	18.9	19.2						
	車32	来客車両等走行音	82.0	L _{AE}	手引き	944台	38.8	31.8	64.2	36.1	72.2	37.2	106.2	40.5	88.3	38.9	84.0	38.5	-	-	-	-	-	-	25.9	21.5	20.5	17.2	18.8	19.2						
	車33	来客車両等走行音	82.0	L _{AE}	手引き	944台	34.5	30.8	65.9	36.4	78.0	37.8	110.9	40.9	91.5	39.2	86.2	38.7	-	-	-	-	-	-	25.6	20.0	18.5	15.5	17.1	17.7						
	車34	来客車両等走行音	82.0	L _{AE}	手引き	944台	35.9	31.1	63.0	36.0	81.3	38.2	115.9	41.3	96.8	39.7	91.4	39.2	-	-	-	-	-	-	26.3	21.5	19.2	16.2	17.7	18.2						
	車35	来客車両等走行音	82.0	L _{AE}	手引き	944台	40.7	32.2	57.6	35.2	83.4	38.4	120.9	41.6	103.0	40.3	98.0	39.8	-	-	-	-	-	-	25.3	22.2	19.0	15.8	17.2	17.6						
	車36	来客車両等走行音	82.0	L _{AE}	手引き	944台	45.9	33.2	52.6	34.4	86.0	38.7	126.1	42.0	109.3	40.8	104.5	40.4	-	-	-	-	-	-	24.2	23.0	18.8	15.4	16.7	17.1						
	車37	来客車両等走行音	82.0	L _{AE}	手引き	944台	52.9	34.5	46.0	33.3	86.2	38.7	129.4	42.2	114.2	41.2	110.2	40.8	-	-	-	-	-	-	24.0	25.2	19.8	16.2	17.3	17.6						
	車38	来客車両等走行音	82.0	L _{AE}	手引き	944台	59.3	35.5	39.1	31.8	82.0	38.3	128.1	42.1	115.2	41.2	112.3	41.0	-	-	-	-	-	-	22.5	26.1	19.7	15.8	16.7	16.9						
	車39	来客車両等走行音	82.0	L _{AE}	手引き	944台	64.2	36.2	34.4	30.7	75.8	37.6	124.2	41.9	113.6	41.1	111.8	41.0	-	-	-	-	-	-	21.8	27.2	20.3	16.0	16.8	17.0						
	車40	来客車両等走行音	82.0	L _{AE}	手引き	944台	68.3	36.7	32.1	30.1	69.9	36.9	120.1	41.6	111.4	40.9	110.7	40.9	-	-	-	-	-	-	20.5	27.0	20.3	15.6	16.2	16.3						
	車41	来客車両等走行音	82.0	L _{AE}	手引き	944台	73.1	37.3	31.1	29.9	63.8	36.1	116.1	41.3	109.7	40.8	110.0	40.8	-	-	-	-	-	-	21.1	28.6	22.3	17.1	17.6	17.6						
	大1	搬入車両等走行音	101.8	L _{AE}	ASJ	1台	93.5	39.4	33.8	30.6	51.1	34.2	110.7	40.9	112.4	41.0	116.3	41.3	-	-	-	-	-	-	9.0	17.8	14.2	7.5	7.4	7.1						
	大2	搬入車両等走行音	101.8																																	

騒音に係わる環境基準（平成10年9月30日環境省告示第64号）に基づく当該出店地の地域の類型及び基準値
・類 型：Aおよび B ・基準値：昼間 55dB
〈昼 間〉

評価 全ての予測地点で環境基準を満足する結果となった。

別紙4 平均的な状況を呈する日における等価騒音レベルの予測結果とその算出根拠(夜間)

騒音に係わる環境基準(平成10年9月30日環境省告示第64号)に基づく当該出店地の地域の類型及び基準値

・類型:AおよびB ・基準値:夜間 45dB

〈夜間〉

1			2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
騒音発生源			基準距離(1m)換算の騒音値			騒音継続時間又は 騒音発生回数	予測地点までの距離(m)と減衰量(dB)										遮蔽による減衰量(dB)						各予測地点の等価騒音レベル(dB)							
			レベル (dB)	評価量	根拠		A		B		C		D		E		F		A	B	C	D	E	F	A	B	C	D	E	F
							m	dB	m	dB	m	dB	m	dB	m	dB	m	dB												
定	F-1	ファン	47.5	L _{PA}	メーカー値	6:30～22:30	35.0	30.9	101.9	40.2	79.5	38.0	87.0	38.8	57.9	35.3	48.7	33.8	-	-	-	-	-	-	4.6	-4.7	-2.5	-3.3	0.2	1.7
	F-2	ファン	47.5	L _{PA}	メーカー値	6:30～22:30	40.5	32.1	99.8	40.0	73.2	37.3	81.3	38.2	53.9	34.6	46.5	33.3	-	-	-	-	-	-	3.4	-4.5	-1.8	-2.7	0.9	2.2
	F-3	ファン	47.5	L _{PA}	メーカー値	6:30～22:30	46.3	33.3	98.2	39.8	67.0	36.5	75.7	37.6	50.5	34.1	45.0	33.1	-	-	-	-	-	-	2.2	-4.3	-1.0	-2.1	1.4	2.4
	F-4	ファン	39.5	L _{PA}	メーカー値	6:30～22:30	55.3	34.9	95.2	39.6	57.1	35.1	68.2	36.7	47.8	33.6	46.1	33.3	-	-	-	-	-	-	-7.4	-12.1	-7.6	-9.2	-6.1	-5.8
	F-5	ファン	39.5	L _{PA}	メーカー値	6:30～22:30	55.8	34.9	95.2	39.6	56.5	35.0	67.7	36.6	47.6	33.6	46.1	33.3	-	-	-	-	-	-	-7.4	-12.1	-7.5	-9.1	-6.1	-5.8
	F-6	ファン	39.5	L _{PA}	メーカー値	6:30～22:30	56.4	35.0	95.1	39.6	56.0	35.0	67.3	36.6	47.5	33.5	46.2	33.3	-	-	-	-	-	-	-7.5	-12.1	-7.5	-9.1	-6.0	-5.8
	F-7	ファン	38.0	L _{PA}	メーカー値	6:30～22:30	59.5	35.5	94.8	39.5	52.8	34.5	64.6	36.2	46.6	33.4	46.5	33.3	-	-	-	-	-	-	-9.5	-13.5	-8.5	-10.2	-7.4	-7.3
	F-8	ファン	38.0	L _{PA}	メーカー値	6:30～22:30	60.0	35.6	94.7	39.5	52.2	34.4	64.2	36.2	46.4	33.3	46.7	33.4	-	-	-	-	-	-	-9.6	-13.5	-8.4	-10.2	-7.3	-7.4
	F-9	ファン	38.0	L _{PA}	メーカー値	6:30～22:30	60.6	35.6	94.7	39.5	51.7	34.3	63.7	36.1	46.3	33.3	46.8	33.4	-	-	-	-	-	-	-9.6	-13.5	-8.3	-10.1	-7.3	-7.4
	F-10	ファン	39.5	L _{PA}	メーカー値	6:30～22:30	73.8	37.4	119.7	41.6	64.9	36.2	49.3	33.9	21.6	26.7	23.4	27.4	-	-	-	-	-	-	-9.9	-14.1	-8.7	-6.4	0.8	0.1
	F-11	ファン	73.0	L _{PA}	メーカー値	6:30～22:30	70.8	37.0	114.7	41.2	61.6	35.8	51.6	34.3	26.8	28.6	28.2	29.0	-	-	-	-	-	-	24.0	19.8	25.2	26.7	32.4	32.0
	F-12	ファン	71.5	L _{PA}	メーカー値	6:30～22:30	69.9	36.9	113.2	41.1	60.6	35.6	52.3	34.4	28.3	29.0	29.6	29.4	-	-	-	-	-	-	22.6	18.4	23.9	25.1	30.5	30.1
	F-13	ファン	48.5	L _{PA}	メーカー値	6:30～22:30	83.5	38.4	120.9	41.6	58.4	35.3	38.7	31.8	20.1	26.1	29.5	29.4	-	-	-	-	-	-	-1.9	-5.1	1.2	4.7	10.4	7.1
	F-14	ファン	48.5	L _{PA}	メーカー値	6:30～22:30	96.2	39.7	122.6	41.8	51.0	34.2	26.0	28.3	27.4	28.8	41.6	32.4	-	-	-	-	-	-	-3.2	-5.3	2.3	8.2	7.7	4.1
常	C-1	キュービクル	59.0	L _{PA}	規格値	24時間	53.9	34.6	98.6	39.9	60.6	35.6	68.4	36.7	45.5	33.2	42.6	32.6	-	-	-	-	-	-	24.4	19.1	23.4	22.3	25.8	26.4
	E-1	エコキュート	60.0	L _{PA}	メーカー値	24時間	72.9	37.3	118.9	41.5	64.6	36.2	50.0	34.0	22.4	27.0	23.8	27.5	-	-	-	-	-	-	22.7	18.5	23.8	26.0	33.0	32.5
	R-1	冷凍室外機	63.5	L _{PA}	メーカー値	24時間	56.8	35.1	96.6	39.7	56.5	35.0	66.2	36.4	45.8	33.2	44.5	33.0	-	-	-	-	-	-	28.4	23.8	28.5	27.1	30.3	30.5
	R-2	冷凍室外機	63.5	L _{PA}	メーカー値	24時間	60.2	35.6	96.3	39.7	53.2	34.5	63.4	36.0	44.9	33.0	45.0	33.1	-	-	-	-	-	-	27.9	23.8	29.0	27.5	30.5	30.4
騒	S-1	空調室外機	58.0	L _{PA}	メーカー値	6:30～22:30	45.1	33.1	100.2	40.0	69.6	36.9	76.7	37.7	50.2	34.0	43.8	32.8	-	-	-	-	-	-	12.9	6.0	9.1	8.3	12.0	13.2
	S-2	空調室外機	64.0	L _{PA}	メーカー値	6:30～22:30	46.2	33.3	99.9	40.0	68.4	36.7	75.6	37.6	49.5	33.9	43.6	32.8	-	-	-	-	-	-	18.7	12.0	15.3	14.4	18.1	19.2
	S-3	空調室外機	56.0	L _{PA}	メーカー値	6:30～22:30	47.3	33.5	99.6	40.0	67.2	36.5	74.6	37.5	48.9	33.8	43.4	32.7	-	-	-	-	-	-	10.5	4.0	7.5	6.5	10.2	11.3
	S-4	空調室外機	66.0	L _{PA}	メーカー値	6:30～22:30	52.0	34.3	96.1	39.7	60.5	35.6	70.6	37.0	48.3	33.7	45.3	33.1	-	-	-	-	-	-	19.7	14.3	18.4	17.0	20.3	20.9
	S-5	空調室外機	66.0	L _{PA}	メーカー値	6:30～22:30	53.4	34.6	95.9	39.6	59.1	35.4	69.4	36.8	47.8	33.6	45.3	33.1	-	-	-	-	-	-	19.4	14.4	18.6	17.2	20.4	20.9
	S-6	空調室外機	64.0	L _{PA}	メーカー値	6:30～22:30	71.9	37.1	117.3	41.4	63.4	36.0	50.6	34.1	23.9	27.6	25.3	28.1	-	-	-	-	-	-	14.9	10.6	16.0	17.9	24.4	23.9
	S-7	空調室外機	55.0	L _{PA}	メーカー値	6:30～22:30	71.1	37.0	115.9	41.3	62.5	35.9	51.1	34.2	25.3	28.1	26.6	28.5	-	-	-	-	-	-	6.0	1.7	7.1	8.8	14.9	14.5
	S-8	空調室外機	50.0	L _{PA}	メーカー値	6:30～22:30	70.3	36.9	114.5	41.2	61.6	35.8	51.7	34.3	26.6	28.5	27.9	28.9	-	-	-	-	-	-	1.1	-3.2	2.2	3.7	9.5	9.1
	S-9	空調室外機	66.0	L _{PA}	メーカー値	6:30～22:30	69.5	36.8	113.0	41.1	60.6	35.6	52.4	34.4	28.0	28.9	29.2	29.3	-	-	-	-	-	-	17.2	12.9	18.4	19.6	25.1	24.7
	S-10	空調室外機	66.0	L _{PA}	メーカー値	6:30～22:30	68.7	36.7	111.5	40.9	59.7	35.5	53.1	34.5	29.5	29.4	30.6	29.7	-	-	-	-	-	-	17.3	13.1	18.5	19.5	24.6	24.3
	S-11	空調室外機	66.0	L _{PA}	メーカー値	6:30～22:30	68.0	36.7	110.0	40.8	58.7	35.4	53.8	34.6	30.9	29.8	32.0	30.1	-	-	-	-	-	-	17.3	13.2	18.6	19.4	24.2	23.9
	S-12	空調室外機	66.0	L _{PA}	メーカー値	6:30～22:30	67.2	36.5	108.5	40.7	57.8	35.2	54.5	34.7	32.4	30.2	33.4	30.5	-	-	-	-	-	-	17.5	13.3	18.8	19.3	23.8	23.5
	S-13	空調室外機	66.0	L _{PA}	メーカー値	6:30～22:30	66.5	36.5	107.0	40.6	56.9	35.1	55.3	34.9	33.9	30.6	34.9	30.9	-	-	-	-	-	-	17.5	13.4	18.9	19.1	23.4	23.1
	S-14	空調室外機	66.0	L _{PA}	メーカー値	6:30～22:30	65.8	36.4	105.5	40.5	56.1	35.0	56.2	35.0	35.3	31.0	36.3	31.2	-	-	-	-	-	-	17.6	13.5	19.0	19.0	23.0	22.8
S-15	空調室外機	66.0	L _{PA}	メーカー値	6:30～22:30	65.1	36.3	104.0	40.3	55.2	34.8	57.0	35.1	36.8	31.3	37.7	31.5	-	-	-	-	-	-	17.7	13.7	19.2	18.9	22.7	22.5	
S-16	空調室外機	6																												

別紙4 平均的な状況を呈する日における等価騒音レベルの予測結果とその算出根拠(夜間)
騒音に係わる環境基準(平成10年9月30日環境省告示第64号)に基づく当該出店地の地域の類型及び基準値
・類型:AおよびB ・基準値:夜間 45dB
(夜間)

1			2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23					
騒音発生源			基準距離(1m)換算の騒音値			騒音継続時間又は 騒音発生回数	予測地点までの距離(m)と減衰量(dB)										遮蔽による減衰量(dB)						各予測地点の等価騒音レベル(dB)												
			レベル (dB)	評価量	根拠		A		B		C		D		E		F		A	B	C	D	E	F	A	B	C	D	E	F					
							m	dB	m	dB	m	dB	m	dB	m	dB	m	dB													m	dB			
変 動 騒 音	車9	来客車両等走行音	82.0	L _{AE}	手引き	30台	62.1	35.9	69.8	36.9	43.2	32.7	79.7	38.0	70.4	36.9	71.8	37.1	-	-	-	-	-	-	10.5	9.5	13.7	8.3	9.4	9.3					
	車10	来客車両等走行音	82.0	L _{AE}	手引き	30台	63.3	36.0	61.7	35.8	44.7	33.0	86.6	38.8	78.5	37.9	79.8	38.0	-	-	-	-	-	-	10.3	10.6	13.4	7.6	8.5	8.3					
	車11	来客車両等走行音	82.0	L _{AE}	手引き	30台	65.6	36.3	53.6	34.6	47.5	33.5	93.7	39.4	86.6	38.7	87.8	38.9	-	-	-	-	-	-	10.0	11.8	12.8	6.9	7.6	7.5					
	車12	来客車両等走行音	82.0	L _{AE}	手引き	30台	68.7	36.7	45.5	33.2	51.5	34.2	101.0	40.1	94.7	39.5	95.8	39.6	-	-	-	-	-	-	9.6	13.2	12.1	6.3	6.8	6.7					
	車13	来客車両等走行音	82.0	L _{AE}	手引き	30台	72.6	37.2	37.3	31.4	56.4	35.0	108.4	40.7	102.8	40.2	103.9	40.3	-	-	-	-	-	-	9.2	14.9	11.3	5.7	6.1	6.0					
	車14	来客車両等走行音	82.0	L _{AE}	手引き	30台	77.8	37.8	28.8	29.2	62.0	35.8	116.1	41.3	111.4	40.9	112.4	41.0	-	-	-	-	-	-	9.0	17.7	11.0	5.6	5.9	5.8					
	車15	来客車両等走行音	82.0	L _{AE}	手引き	30台	78.2	37.9	33.4	30.5	56.2	35.0	110.6	40.9	106.8	40.6	108.5	40.7	-	-	-	-	-	-	8.6	16.0	11.5	5.6	5.9	5.7					
	車16	来客車両等走行音	82.0	L _{AE}	手引き	30台	85.3	38.6	35.1	30.9	50.8	34.1	108.0	40.7	107.2	40.6	110.1	40.8	-	-	-	-	-	-	7.8	15.5	12.3	5.8	5.8	5.6					
	車17	来客車両等走行音	82.0	L _{AE}	手引き	30台	92.6	39.3	38.5	31.7	46.4	33.3	105.9	40.5	108.1	40.7	112.4	41.0	-	-	-	-	-	-	7.1	14.7	13.1	5.9	5.8	5.4					
	車18	来客車両等走行音	82.0	L _{AE}	手引き	30台	93.5	39.4	33.8	30.6	51.1	34.2	110.7	40.9	112.4	41.0	116.3	41.3	-	-	-	-	-	-	7.5	16.3	12.8	6.1	5.9	5.6					
	車19	来客車両等走行音	82.0	L _{AE}	手引き	30台	85.3	38.6	41.1	32.3	44.0	32.9	102.4	40.2	103.8	40.3	107.9	40.7	-	-	-	-	-	-	7.8	14.1	13.5	6.2	6.0	5.7					
	車20	来客車両等走行音	82.0	L _{AE}	手引き	30台	85.7	38.7	48.6	33.7	37.5	31.5	94.6	39.5	95.8	39.6	100.1	40.0	-	-	-	-	-	-	7.7	12.6	14.9	6.9	6.7	6.4					
	車21	来客車両等走行音	82.0	L _{AE}	手引き	30台	83.2	38.4	56.3	35.0	31.8	30.1	86.8	38.8	87.8	38.9	92.5	39.3	-	-	-	-	-	-	8.0	11.4	16.3	7.6	7.5	7.0					
	車22	来客車両等走行音	82.0	L _{AE}	手引き	30台	81.5	38.2	64.0	36.1	27.4	28.7	79.0	38.0	79.8	38.0	84.9	38.6	-	-	-	-	-	-	8.1	10.2	17.6	8.4	8.3	7.8					
	車23	来客車両等走行音	82.0	L _{AE}	手引き	30台	80.5	38.1	71.9	37.1	24.8	27.9	71.4	37.1	71.8	37.1	77.5	37.8	-	-	-	-	-	-	8.3	9.2	18.5	9.3	9.2	8.6					
	車24	来客車両等走行音	82.0	L _{AE}	手引き	30台	94.8	39.5	43.8	32.8	41.2	32.3	101.5	40.1	105.3	40.4	110.3	40.8	-	-	-	-	-	-	6.4	13.1	13.7	5.8	5.5	5.1					
	車25	来客車両等走行音	82.0	L _{AE}	手引き	30台	90.4	39.1	45.4	33.1	39.5	31.9	98.5	39.9	101.0	40.1	105.7	40.5	-	-	-	-	-	-	6.1	12.1	13.3	5.4	5.2	4.8					
	車26	来客車両等走行音	82.0	L _{AE}	手引き	30台	85.6	38.6	60.7	35.7	27.1	28.6	82.5	38.3	84.9	38.6	90.4	39.1	-	-	-	-	-	-	6.8	9.8	16.8	7.1	6.8	6.3					
	車27	来客車両等走行音	82.0	L _{AE}	手引き	30台	91.9	39.3	63.2	36.0	22.3	27.0	81.0	38.2	86.5	38.7	93.1	39.4	-	-	-	-	-	-	6.1	9.4	18.4	7.2	6.7	6.0					
	車28	来客車両等走行音	82.0	L _{AE}	手引き	30台	60.5	35.6	56.4	35.0	50.7	34.1	93.7	39.4	84.4	38.5	84.7	38.6	-	-	-	-	-	-	11.2	11.8	12.7	7.4	8.3	8.3					
	車29	来客車両等走行音	82.0	L _{AE}	手引き	30台	52.0	34.3	58.0	35.3	59.3	35.5	98.6	39.9	85.7	38.7	84.2	38.5	-	-	-	-	-	-	12.5	11.6	11.4	7.0	8.2	8.3					
	車30	来客車両等走行音	82.0	L _{AE}	手引き	30台	43.7	32.8	61.0	35.7	67.9	36.6	104.1	40.4	88.0	38.9	84.7	38.6	-	-	-	-	-	-	14.0	11.1	10.2	6.5	7.9	8.3					
	車31	来客車両等走行音	82.0	L _{AE}	手引き	30台	45.6	33.2	60.5	35.6	65.6	36.3	102.4	40.2	86.9	38.8	84.0	38.5	-	-	-	-	-	-	12.6	10.1	9.4	5.6	7.0	7.3					
	車32	来客車両等走行音	82.0	L _{AE}	手引き	30台	38.8	31.8	64.2	36.1	72.2	37.2	106.2	40.5	88.3	38.9	84.0	38.5	-	-	-	-	-	-	14.0	9.6	8.6	5.3	6.9	7.3					
	車33	来客車両等走行音	82.0	L _{AE}	手引き	30台	34.5	30.8	65.9	36.4	78.0	37.8	110.9	40.9	91.5	39.2	86.2	38.7	-	-	-	-	-	-	13.7	8.1	6.6	3.6	5.2	5.8					
	車34	来客車両等走行音	82.0	L _{AE}	手引き	30台	35.9	31.1	63.0	36.0	81.3	38.2	115.9	41.3	96.8	39.7	91.4	39.2	-	-	-	-	-	-	14.5	9.6	7.3	4.3	5.8	6.3					
	車35	来客車両等走行音	82.0	L _{AE}	手引き	30台	40.7	32.2	57.6	35.2	83.4	38.4	120.9	41.6	103.0	40.3	98.0	39.8	-	-	-	-	-	-	13.4	10.3	7.1	3.9	5.3	5.7					
	車36	来客車両等走行音	82.0	L _{AE}	手引き	30台	45.9	33.2	52.6	34.4	86.0	38.7	126.1	42.0	109.3	40.8	104.5	40.4	-	-	-	-	-	-	12.3	11.1	6.9	3.5	4.8	5.2					
	車37	来客車両等走行音	82.0	L _{AE}	手引き	30台	52.9	34.5	46.0	33.3	86.2	38.7	129.4	42.2	114.2	41.2	110.2	40.8	-	-	-	-	-	-	12.1	13.3	7.9	4.4	5.4	5.7					
	車38	来客車両等走行音	82.0	L _{AE}	手引き	30台	59.3	35.5	39.1	31.8	82.0	38.3	128.1	42.1	115.2	41.2	112.3	41.0	-	-	-	-	-	-	10.6	14.2	7.8	3.9	4.8	5.0					
	車39	来客車両等走行音	82.0	L _{AE}	手引き	30台	64.2	36.2	34.4	30.7	75.8	37.6	124.2	41.9	113.6	41.1	111.8	41.0	-	-	-	-	-	-	9.9	15.3	8.4	4.1	4.9	5.1					
	車40	来客車両等走行音	82.0	L _{AE}	手引き	30台	68.3	36.7	32.1	30.1	69.9	36.9	120.1	41.6	111.4	40.9	110.7	40.9	-	-	-	-	-	-	8.6	15.1	8.4	3.7	4.3	4.4					
	車41	来客車両等走行音	82.0	L _{AE}	手引き	30台	73.1	37.3	31.1	29.9	63.8	36.1	116.1	41.3	109.7	40.8	110.0	40.8	-	-	-	-	-	-	9.3	16.7	10.4	5.2	5.7	5.7					
夜間（午後10時～午前6時）の等価騒音レベル																								35.5						32.5	36.8	37.8	40.5	40.0	
																								環境基準値						45	45	45	45	45	45

評価 全ての予測地点で環境基準を満足する結果となった。

別紙5 夜間における騒音の予測結果とその算出根拠(その1)

騒音規制法における夜間(午後9時から午前6時)の規制基準値に基づく当該出店地域の指定及び規制基準値

・類型:第二種区域

・基準値:夜間 45dB

夜間における定常騒音の騒音レベル及び変動騒音・衝撃騒音の騒音ごとの最大値

1			2	3	4	5	6		7		8		9		10	11	12	13	14	15	16	17
騒音発生源			基準距離(1m)換算の騒音値			騒音継続時間又は 騒音発生回数	予測地点までの距離(m)と減衰量(dB)								遮蔽による減衰量(dB)				各予測地点の騒音レベル(dB)			
			レベル (dB)	評価量	根拠		a		d		e		f		a	d	e	f	a	d	e	f
							m	dB	m	dB	m	dB	m	dB								
定 常 騒 音	F-1	ファン	47.5	L _{PA}	メーカー値	6:30～22：30	7.0	16.9	71.7	37.1	49.2	33.8	37.4	31.5	-	-	-	-	30.6	10.4	13.7	16.0
	F-2	ファン	47.5	L _{PA}	メーカー値	6:30～22：30	13.5	22.6	65.5	36.3	43.8	32.8	32.7	30.3	-	-	-	-	24.9	11.2	14.7	17.2
	F-3	ファン	47.5	L _{PA}	メーカー値	6:30～22：30	20.0	26.0	59.6	35.5	38.8	31.8	28.7	29.1	-	-	-	-	21.5	12.0	15.7	18.4
	F-4	ファン	39.5	L _{PA}	メーカー値	6:30～22：30	30.5	29.7	51.3	34.2	32.9	30.3	25.7	28.2	-	-	-	-	9.8	5.3	9.2	11.3
	F-5	ファン	39.5	L _{PA}	メーカー値	6:30～22：30	31.0	29.8	50.8	34.1	32.6	30.3	25.6	28.2	-	-	-	-	9.7	5.4	9.2	11.3
	F-6	ファン	39.5	L _{PA}	メーカー値	6:30～22：30	31.6	30.0	50.3	34.0	32.3	30.2	25.5	28.1	-	-	-	-	9.5	5.5	9.3	11.4
	F-7	ファン	38.0	L _{PA}	メーカー値	6:30～22：30	34.9	30.8	47.4	33.5	30.7	29.7	25.3	28.1	-	-	-	-	7.2	4.5	8.3	9.9
	F-8	ファン	38.0	L _{PA}	メーカー値	6:30～22：30	35.5	31.0	46.9	33.4	30.4	29.7	25.3	28.1	-	-	-	-	7.0	4.6	8.3	9.9
	F-9	ファン	38.0	L _{PA}	メーカー値	6:30～22：30	36.1	31.1	46.4	33.3	30.2	29.6	25.3	28.1	-	-	-	-	6.9	4.7	8.4	9.9
	F-10	ファン	39.5	L _{PA}	メーカー値	6:30～22：30	44.5	33.0	36.5	31.3	11.5	21.2	2.8	8.9	-	-	-	-	6.5	8.2	18.3	30.6
	F-11	ファン	73.0	L _{PA}	メーカー値	6:30～22：30	42.0	32.5	37.5	31.5	13.4	22.5	5.4	14.6	-	-	-	-	40.5	41.5	50.5	58.4
	F-12	ファン	71.5	L _{PA}	メーカー値	6:30～22：30	41.3	32.3	37.8	31.6	14.3	23.1	6.9	16.7	-	-	-	-	39.2	39.9	48.4	54.8
	F-13	ファン	48.5	L _{PA}	メーカー値	6:30～22：30	54.6	34.7	25.5	28.1	2.3	7.2	13.2	22.4	-	-	-	-	13.8	20.4	41.3	26.1
	F-14	ファン	48.5	L _{PA}	メーカー値	6:30～22：30	68.1	36.7	10.9	20.7	15.0	23.5	27.9	28.9	-	-	-	-	11.8	27.8	25.0	19.6
	C-1	キュービクル	59.0	L _{PA}	規格値	24時間	27.6	28.8	51.9	34.3	32.4	30.2	23.9	27.6	-	-	-	-	30.2	24.7	28.8	31.4
	E-1	エコキュート	60.0	L _{PA}	メーカー値	24時間	43.6	32.8	37.0	31.4	13.2	22.4	5.8	15.3	-	-	-	-	27.2	28.6	37.6	44.7
	R-1	冷凍室外機	63.5	L _{PA}	メーカー値	24時間	31.4	29.9	49.3	33.9	31.4	29.9	24.5	27.8	-	-	-	-	33.6	29.6	33.6	35.7
	R-2	冷凍室外機	63.5	L _{PA}	メーカー値	24時間	35.0	30.9	46.3	33.3	29.5	29.4	24.1	27.7	-	-	-	-	32.6	30.2	34.1	35.8
	音	S-1	空調室外機	58.0	L _{PA}	メーカー値	6:30～22：30	17.9	25.1	60.9	35.7	39.6	32.0	29.0	29.2	-	-	-	-	32.9	22.3	26.0
S-2		空調室外機	64.0	L _{PA}	メーカー値	6:30～22：30	19.1	25.6	59.7	35.5	38.6	31.7	28.2	29.0	-	-	-	-	38.4	28.5	32.3	35.0
S-3		空調室外機	56.0	L _{PA}	メーカー値	6:30～22：30	20.4	26.2	58.6	35.4	37.8	31.5	27.6	28.8	-	-	-	-	29.8	20.6	24.5	27.2
S-4		空調室外機	66.0	L _{PA}	メーカー値	6:30～22：30	26.6	28.5	54.0	34.6	35.0	30.9	26.7	28.5	-	-	-	-	37.5	31.4	35.1	37.5
S-5		空調室外機	66.0	L _{PA}	メーカー値	6:30～22：30	28.1	29.0	52.7	34.4	34.1	30.7	26.3	28.4	-	-	-	-	37.0	31.6	35.3	37.6
S-6		空調室外機	64.0	L _{PA}	メーカー値	6:30～22：30	42.7	32.6	37.1	31.4	13.5	22.6	5.9	15.5	-	-	-	-	31.4	32.6	41.4	48.5
S-7		空調室外機	55.0	L _{PA}	メーカー値	6:30～22：30	42.1	32.5	37.3	31.4	14.2	23.0	6.9	16.8	-	-	-	-	22.5	23.6	32.0	38.2
S-8		空調室外機	50.0	L _{PA}	メーカー値	6:30～22：30	41.4	32.3	37.5	31.5	14.8	23.4	7.8	17.8	-	-	-	-	17.7	18.5	26.6	32.2
S-9		空調室外機	66.0	L _{PA}	メーカー値	6:30～22：30	40.8	32.2	37.8	31.5	15.5	23.8	8.6	18.7	-	-	-	-	33.8	34.5	42.2	47.3
S-10		空調室外機	66.0	L _{PA}	メーカー値	6:30～22：30	40.2	32.1	38.1	31.6	16.4	24.3	9.8	19.8	-	-	-	-	33.9	34.4	41.7	46.2
S-11		空調室外機	66.0	L _{PA}	メーカー値	6:30～22：30	39.6	32.0	38.5	31.7	17.3	24.8	11.1	20.9	-	-	-	-	34.0	34.3	41.2	45.1
S-12		空調室外機	66.0	L _{PA}	メーカー値	6:30～22：30	39.1	31.8	39.0	31.8	18.4	25.3	12.4	21.9	-	-	-	-	34.2	34.2	40.7	44.1
S-13		空調室外機	66.0	L _{PA}	メーカー値	6:30～22：30	38.6	31.7	39.5	31.9	19.5	25.8	13.8	22.8	-	-	-	-	34.3	34.1	40.2	43.2
S-14		空調室外機	66.0	L _{PA}	メーカー値	6:30～22：30	38.2	31.6	40.1	32.1	20.7	26.3	15.2	23.6	-	-	-	-	34.4	33.9	39.7	42.4
S-15		空調室外機	66.0	L _{PA}	メーカー値	6:30～22：30	37.9	31.6	40.7	32.2	21.9	26.8	16.6	24.4	-	-	-	-	34.4	33.8	39.2	41.6
S-16		空調室外機	66.0	L _{PA}	メーカー値	6:30～22：30	69.9	36.9	8.7	18.8	17.5	24.8	30.1	29.6	-	-	-	-	29.1	47.2	41.2	36.4
S-17	空調室外機	66.0	L _{PA}	メーカー値	6:30～22：30	71.3	37.1	7.2	17.1	18.9	25.5	31.6	30.0	-	-	-	-	28.9	48.9	40.5	36.0	
S-18	空調室外機	66.0	L _{PA}	メーカー値	6:30～22：30	72.7	37.2	5.7	15.1	20.3	26.2	33.1	30.4	-	-	-	-	28.8	50.9	39.8	35.6	
S-19	空調室外機	66.0	L _{PA}	メーカー値	6:30～22：30	74.2	37.4	4.2	12.4	21.8	26.8	34.6	30.8	-	-	-	-	28.6	53.6	39.2	35.2	
S-20	空調室外機	66.0	L _{PA}	メーカー値	6:30～22：30	75.6	37.6	2.7	8.6	23.2	27.3	36.1	31.1	-	-	-	-	28.4	57.4	38.7	34.9	

評価

予測の結果、予測地点dで空調室外機 S-16~S-20、予測地点eでファンF-11, F-12、予測地点fでファンF-11, F-12、空調室外機 S-6, S-9~S-11が規制基準の45dBを超過する結果となった。

別紙5 夜間における騒音の予測結果とその算出根拠(その2)

騒音規制法における夜間(午後9時から午前6時)の規制基準値に基づく当該出店地域の指定及び規制基準値

・類型:第二種区域 ・基準値:夜間 45dB

夜間における定常騒音の騒音レベル及び変動騒音・衝撃騒音の騒音ごとの最大値

1			2	3	4	5	6		7		8		9		10	11	12	13	14	15	16	17
騒音発生源			基準距離(1m)換算の騒音値			騒音継続時間又は 騒音発生回数	予測地点までの距離(m)と減衰量(dB)								遮蔽による減衰量(dB)				各予測地点の騒音レベル(dB)			
			レベル (dB)	評価量	根拠		d'		e'		e''		f'		d'	e'	e''	f'	d'	e'	e''	f'
							m	dB	m	dB	m	dB	m	dB								
定 常 騒 音	F-1	ファン	47.5	L _{PA}	メーカー値	6:30～22:30	83.9	38.5	56.8	35.1	57.9	35.3	47.9	33.6	-	-	-	-	9.0	12.4	12.2	13.9
	F-2	ファン	47.5	L _{PA}	メーカー値	6:30～22:30	78.0	37.8	52.7	34.4	53.9	34.6	45.6	33.2	-	-	-	-	9.7	13.1	12.9	14.3
	F-3	ファン	47.5	L _{PA}	メーカー値	6:30～22:30	72.3	37.2	49.2	33.8	50.5	34.1	44.1	32.9	-	-	-	-	10.3	13.7	13.4	14.6
	F-4	ファン	39.5	L _{PA}	メーカー値	6:30～22:30	64.4	36.2	46.2	33.3	47.6	33.6	44.9	33.1	-	-	-	-	3.3	6.2	5.9	6.4
	F-5	ファン	39.5	L _{PA}	メーカー値	6:30～22:30	63.9	36.1	46.0	33.3	47.5	33.5	45.0	33.1	-	-	-	-	3.4	6.2	6.0	6.4
	F-6	ファン	39.5	L _{PA}	メーカー値	6:30～22:30	63.4	36.0	45.9	33.2	47.3	33.5	45.0	33.1	-	-	-	-	3.5	6.3	6.0	6.4
	F-7	ファン	38.0	L _{PA}	メーカー値	6:30～22:30	60.6	35.7	45.1	33.1	46.6	33.4	45.6	33.2	-	-	-	-	2.3	4.9	4.6	4.8
	F-8	ファン	38.0	L _{PA}	メーカー値	6:30～22:30	60.2	35.6	45.0	33.1	46.5	33.3	45.7	33.2	-	-	-	-	2.4	4.9	4.7	4.8
	F-9	ファン	38.0	L _{PA}	メーカー値	6:30～22:30	59.7	35.5	44.9	33.0	46.3	33.3	45.8	33.2	-	-	-	-	2.5	5.0	4.7	4.8
	F-10	ファン	39.5	L _{PA}	メーカー値	6:30～22:30	47.0	33.4	20.2	26.1	21.6	26.7	22.5	27.0	-	-	-	-	6.1	13.4	12.8	12.5
	F-11	ファン	73.0	L _{PA}	メーカー値	6:30～22:30	48.8	33.8	25.0	27.9	26.4	28.4	26.9	28.6	-	-	-	-	39.2	45.1	44.6	44.4
	F-12	ファン	71.5	L _{PA}	メーカー値	6:30～22:30	49.4	33.9	26.5	28.5	27.9	28.9	28.3	29.0	-	-	-	-	37.6	43.0	42.6	42.5
	F-13	ファン	48.5	L _{PA}	メーカー値	6:30～22:30	36.1	31.1	18.5	25.4	20.0	26.0	28.8	29.2	-	-	-	-	17.4	23.1	22.5	19.3
	F-14	ファン	48.5	L _{PA}	メーカー値	6:30～22:30	22.4	27.0	26.3	28.4	27.4	28.7	41.1	32.3	-	-	-	-	21.5	20.1	19.8	16.2
	C-1	キュービクル	59.0	L _{PA}	規格値	24時間	64.8	36.2	44.4	33.0	45.8	33.2	41.9	32.5	-	-	-	-	22.8	26.0	25.8	26.5
	E-1	エコキュート	60.0	L _{PA}	メーカー値	24時間	47.6	33.5	21.7	26.7	23.1	27.3	23.6	27.4	-	-	-	-	26.5	33.3	32.7	32.6
	R-1	冷凍室外機	63.5	L _{PA}	メーカー値	24時間	62.4	35.9	44.7	33.0	46.1	33.3	43.8	32.8	-	-	-	-	27.6	30.5	30.2	30.7
	R-2	冷凍室外機	63.5	L _{PA}	メーカー値	24時間	59.5	35.5	43.8	32.8	45.2	33.1	44.3	32.9	-	-	-	-	28.0	30.7	30.4	30.6
	S-1	空調室外機	58.0	L _{PA}	メーカー値	6:30～22:30	73.4	37.3	49.2	33.8	50.4	34.1	43.2	32.7	-	-	-	-	20.7	24.2	23.9	25.3
	S-2	空調室外機	64.0	L _{PA}	メーカー値	6:30～22:30	72.3	37.2	48.5	33.7	49.8	33.9	42.9	32.7	-	-	-	-	26.8	30.3	30.1	31.3
	S-3	空調室外機	56.0	L _{PA}	メーカー値	6:30～22:30	71.2	37.0	47.9	33.6	49.2	33.8	42.8	32.6	-	-	-	-	19.0	22.4	22.2	23.4
	S-4	空調室外機	66.0	L _{PA}	メーカー値	6:30～22:30	67.0	36.5	47.3	33.5	48.6	33.7	44.6	33.0	-	-	-	-	29.5	32.5	32.3	33.0
	S-5	空調室外機	66.0	L _{PA}	メーカー値	6:30～22:30	65.7	36.4	46.7	33.4	48.1	33.6	44.6	33.0	-	-	-	-	29.6	32.6	32.4	33.0
	S-6	空調室外機	64.0	L _{PA}	メーカー値	6:30～22:30	48.0	33.6	23.1	27.3	24.5	27.8	24.9	27.9	-	-	-	-	30.4	36.7	36.2	36.1
	S-7	空調室外機	55.0	L _{PA}	メーカー値	6:30～22:30	48.5	33.7	24.5	27.8	25.9	28.3	26.2	28.4	-	-	-	-	21.3	27.2	26.7	26.6
	S-8	空調室外機	50.0	L _{PA}	メーカー値	6:30～22:30	48.9	33.8	25.8	28.2	27.2	28.7	27.5	28.8	-	-	-	-	16.2	21.8	21.3	21.2
	S-9	空調室外機	66.0	L _{PA}	メーカー値	6:30～22:30	49.4	33.9	27.1	28.7	28.5	29.1	28.7	29.2	-	-	-	-	32.1	37.3	36.9	36.8
	S-10	空調室外機	66.0	L _{PA}	メーカー値	6:30～22:30	50.0	34.0	28.5	29.1	29.9	29.5	30.1	29.6	-	-	-	-	32.0	36.9	36.5	36.4
	S-11	空調室外機	66.0	L _{PA}	メーカー値	6:30～22:30	50.6	34.1	29.9	29.5	31.4	29.9	31.5	30.0	-	-	-	-	31.9	36.5	36.1	36.0
	S-12	空調室外機	66.0	L _{PA}	メーカー値	6:30～22:30	51.3	34.2	31.4	29.9	32.8	30.3	32.9	30.3	-	-	-	-	31.8	36.1	35.7	35.7
	S-13	空調室外機	66.0	L _{PA}	メーカー値	6:30～22:30	52.0	34.3	32.8	30.3	34.3	30.7	34.3	30.7	-	-	-	-	31.7	35.7	35.3	35.3
	S-14	空調室外機	66.0	L _{PA}	メーカー値	6:30～22:30	52.7	34.4	34.3	30.7	35.7	31.1	35.7	31.1	-	-	-	-	31.6	35.3	34.9	34.9
	S-15	空調室外機	66.0	L _{PA}	メーカー値	6:30～22:30	53.4	34.6	35.7	31.1	37.2	31.4	37.2	31.4	-	-	-	-	31.4	34.9	34.6	34.6
	S-16	空調室外機	66.0	L _{PA}	メーカー値	6:30～22:30	20.4	26.2	27.8	28.9	28.8	29.2	42.9	32.6	-	-	-	-	39.8	37.1	36.8	33.4
	S-17	空調室外機	66.0	L _{PA}	メーカー値	6:30～22:30	19.1	25.6	29.0	29.2	29.9	29.5	44.2	32.9	-	-	-	-	40.4	36.8	36.5	33.1
	S-18	空調室外機	66.0	L _{PA}	メーカー値	6:30～22:30	17.9	25.0	30.2	29.6	31.1	29.8	45.6	33.2	-	-	-	-	41.0	36.4	36.2	32.8
	S-19	空調室外機	66.0	L _{PA}	メーカー値	6:30～22:30	16.7	24.4	31.4	29.9	32.2	30.2	46.9	33.4	-	-	-	-	41.6	36.1	35.8	32.6
	S-20	空調室外機	66.0	L _{PA}	メーカー値	6:30～22:30	15.5	23.8	32.6	30.3	33.4	30.5	48.3	33.7	-	-	-	-	42.2	35.7	35.5	32.3

評価
予測の結果、予測地点d'(相手側敷地境界)、予測地点f'(相手側敷地境界)、予測地点e''(住宅壁面)で規制基準を満足する結果となった。

別 紙 6

○必要な廃棄物等の保管施設の容量を算出するための廃棄物等の排出量等の予測の結果及びその算出根拠

【指針の計算式に基づき算出する場合】

※この表は、特別な事情により指針以外の方法で算出する場合でも必ず記載してください。

	廃棄物 種 類	S：店舗面積 (小数第3位まで記載)		排出量 原単位	A：一日当たり廃棄物排出量 (原単位×S)	B：平均 保管日数	C：指針に基 づく見かけ比重 (t/日)	指針に基づく必要保管容量 A×B÷C
							N：独自に採 用した見かけ比重 (t/日)	Nを用いた場合の保管容量 A×B÷N
小	紙製廃 棄物等	6千㎡以下の部分	1.311千㎡	0.208	0.272688 t	1日	C：0.10	2.73㎡
		6千㎡超の部分	千㎡		t		N：	
				計	0.272688 t			
売	金属製 廃棄物 等	6千㎡以下の部分	1.311千㎡	0.007	0.009177 t	1日	C：0.10	0.09㎡
		6千㎡超の部分	千㎡		t		N：	
				計	0.009177 t			
店	ガラス 製廃棄 物等	6千㎡以下の部分	1.311千㎡	0.006	0.007866 t	1日	C：0.10	0.08㎡
		6千㎡超の部分	千㎡		t		N：	
				計	0.007866 t			
舗	プラス チック 製廃棄 物等	6千㎡以下の部分	1.311千㎡	0.02	0.026220 t	1日	C：0.01	2.62㎡
		6千㎡超の部分	千㎡		t		N：	
				計	0.026220 t			
	生ごみ 等	6千㎡以下の部分	1.311千㎡	0.169	0.221559 t	1日	C：0.55	0.40㎡
		6千㎡超の部分	千㎡		t		N：	
				計	0.221559 t			
	その他の可燃 性廃棄物等	1.311 千㎡		0.054	0.070794 t	1日	C：0.38	0.19㎡
		千㎡			t		N：	
D：小売店舗必要保管容量の小計								6.11㎡
※ 併 設 施 設 等	施設等の種類	算 出 根 拠						必要保管容量
	該当なし							
必要保管容量合計 (D + E)								6.11㎡ (小数第2位を四捨五入)

届 出 保 管 容 量	8.4㎡ (小数第2位を四捨五入)
-------------	----------------------