

様式第二十三(第五十八条第五項関係)

形質変更時要届出区域台帳

群馬県

整理番号	整-2025-3	指定年月日・指定番号	令和7年8月15日・形-75号	所在地	佐波郡玉村町大字箱石430番の一部、431番1の一部		
調製・訂正年月日		令和7年8月15日指定台帳の調製					
形質変更時要届出区域の概況				工場	面積	945.80㎡	
法第14条第3項の規定に基づき指定された形質変更時要届出区域にあつては、その旨				—			
最大形質変更深さより1メートルを超える深さの位置について試料採取等の対象としなかった土壌汚染状況調査の結果により指定された形質変更時要届出区域にあつては、その旨、当該試料採取等の対象としなかった深さの位置及び特定有害物質の種類				—			
土壌汚染のおそれの把握等、試料採取等を行う区画の選定等又は試料採取等を省略した土壌汚染状況調査の結果により指定された形質変更時要届出区域にあつては、その旨及び当該省略の理由				—			
汚染の除去等の措置が講じられた形質変更時要届出区域にあつては、その旨及び当該汚染の除去等の措置				—			
第58条第5項第10号から第13号までに該当する区域にあつては、その旨				—			
形質変更時要届出区域内の土壌の汚染状態	報告受理年月日	指定に係る特定有害物質の種類		適合しない基準項目		指定調査機関の名称	
	令和7年3月24日	ふっ素及びその化合物		含有量基準・溶出量基準・第二溶出量基準		DOWAエコシステム株式会社	
				含有量基準・溶出量基準・第二溶出量基準			
				含有量基準・溶出量基準・第二溶出量基準			
土地の形質の変更の実施状況	届出(着手)時期	完了時期	土地の形質の変更の種類		実施者	土壌搬出	汚染土壌の処理方法
						有・無	
						有・無	

備考1 この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。

2 「形質変更時要届出区域内の土壌の汚染状態」については、土壌その他の試料の採取を行った日、当該試料の測定の結果等を記載した書類を添付すること。

土壌汚染状況調査における試料採取地点等及び区域内の土地の土壌の特定 有害物質による汚染状態を明らかにした図面（図1－1）


所在地：佐波郡玉村町大字箱石430番の一部、431番1の一部

調査物質：ふっ素及びその化合物（地表）

調査方法：土壌溶出量調査、土壌含有量調査


試料採取日：令和7年1月21日～23日

調査結果：表2のとおり

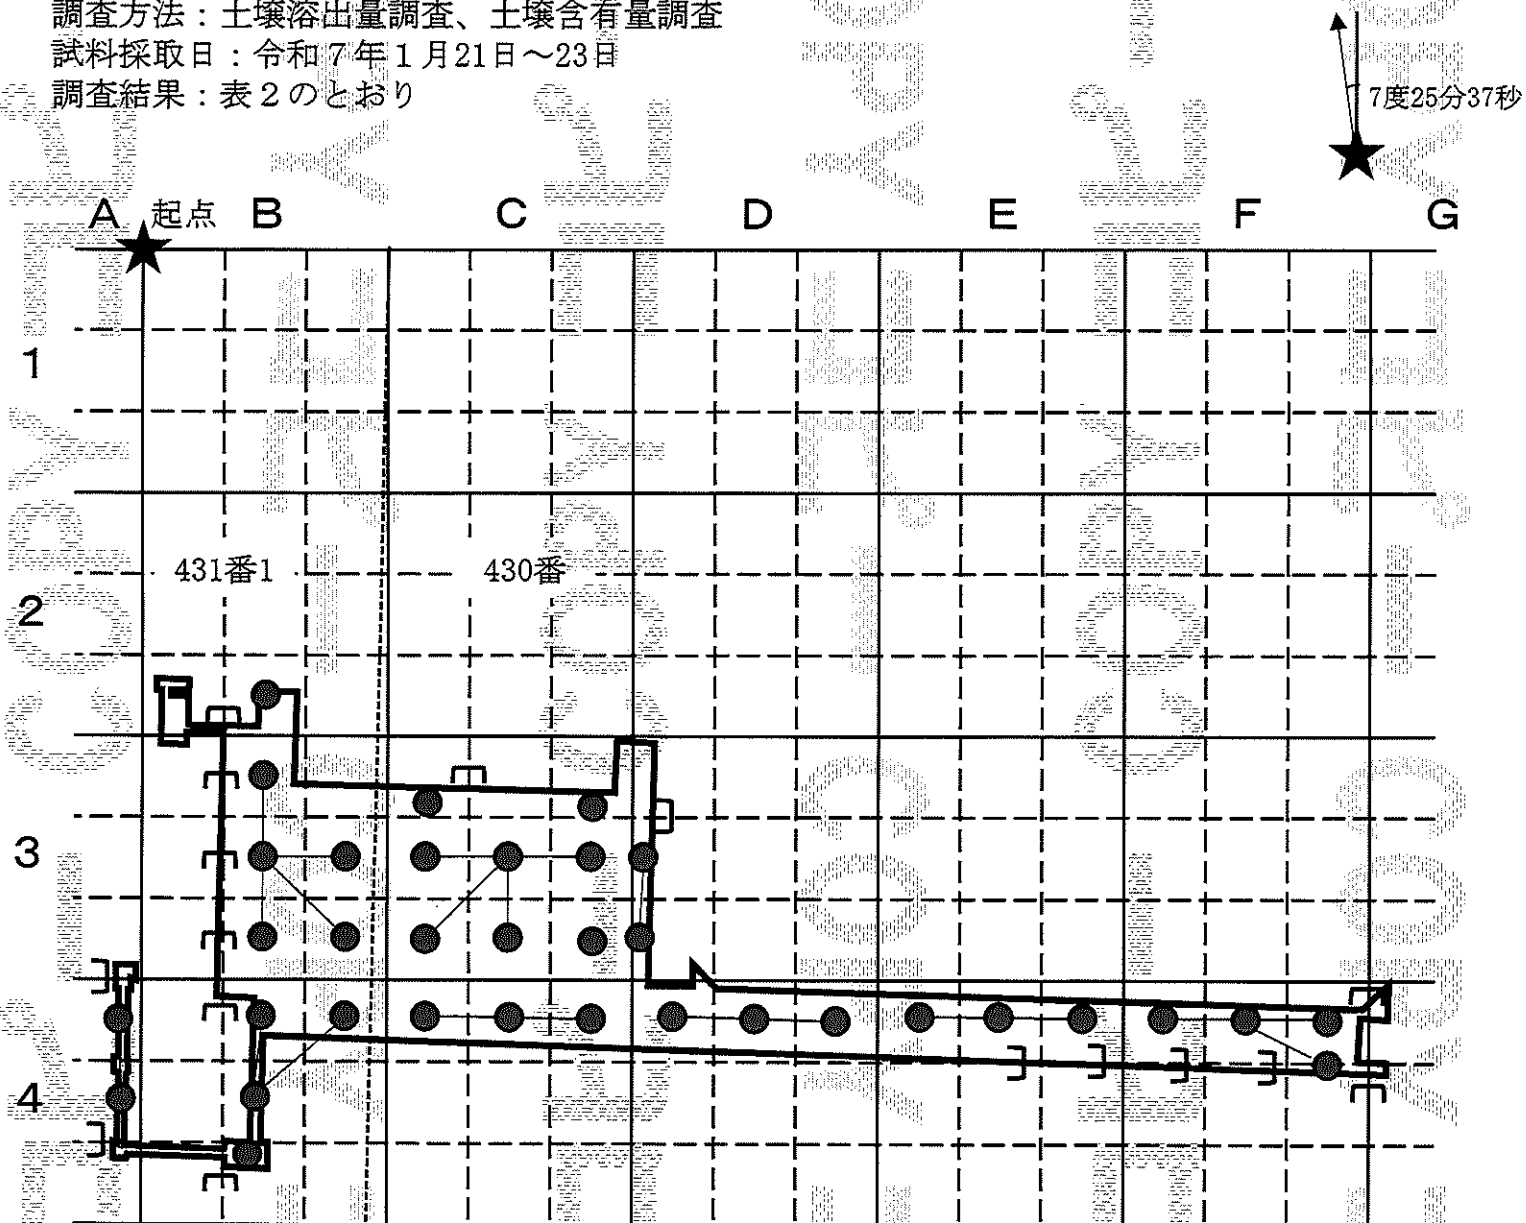

【凡例】

- 調査対象地
- 統合区画
- 土壌試料採取地点

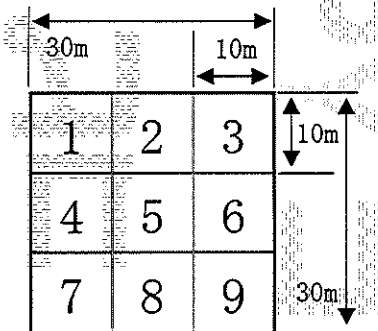

令和7年8月15日調製

土壤汚染状況調査における試料採取地点等及び区域内の土地の土地の特定 有害物質による汚染状態を明らかにした図面（図1-2）


所在地：佐波郡玉村町大字箱石430番の一部、431番1の一部

調査物質：ふっ素及びその化合物（地下）

調査方法：土壌溶出量調査、土壌含有量調査

試料採取日：令和7年1月21日～22日

調査結果：表2のとおり

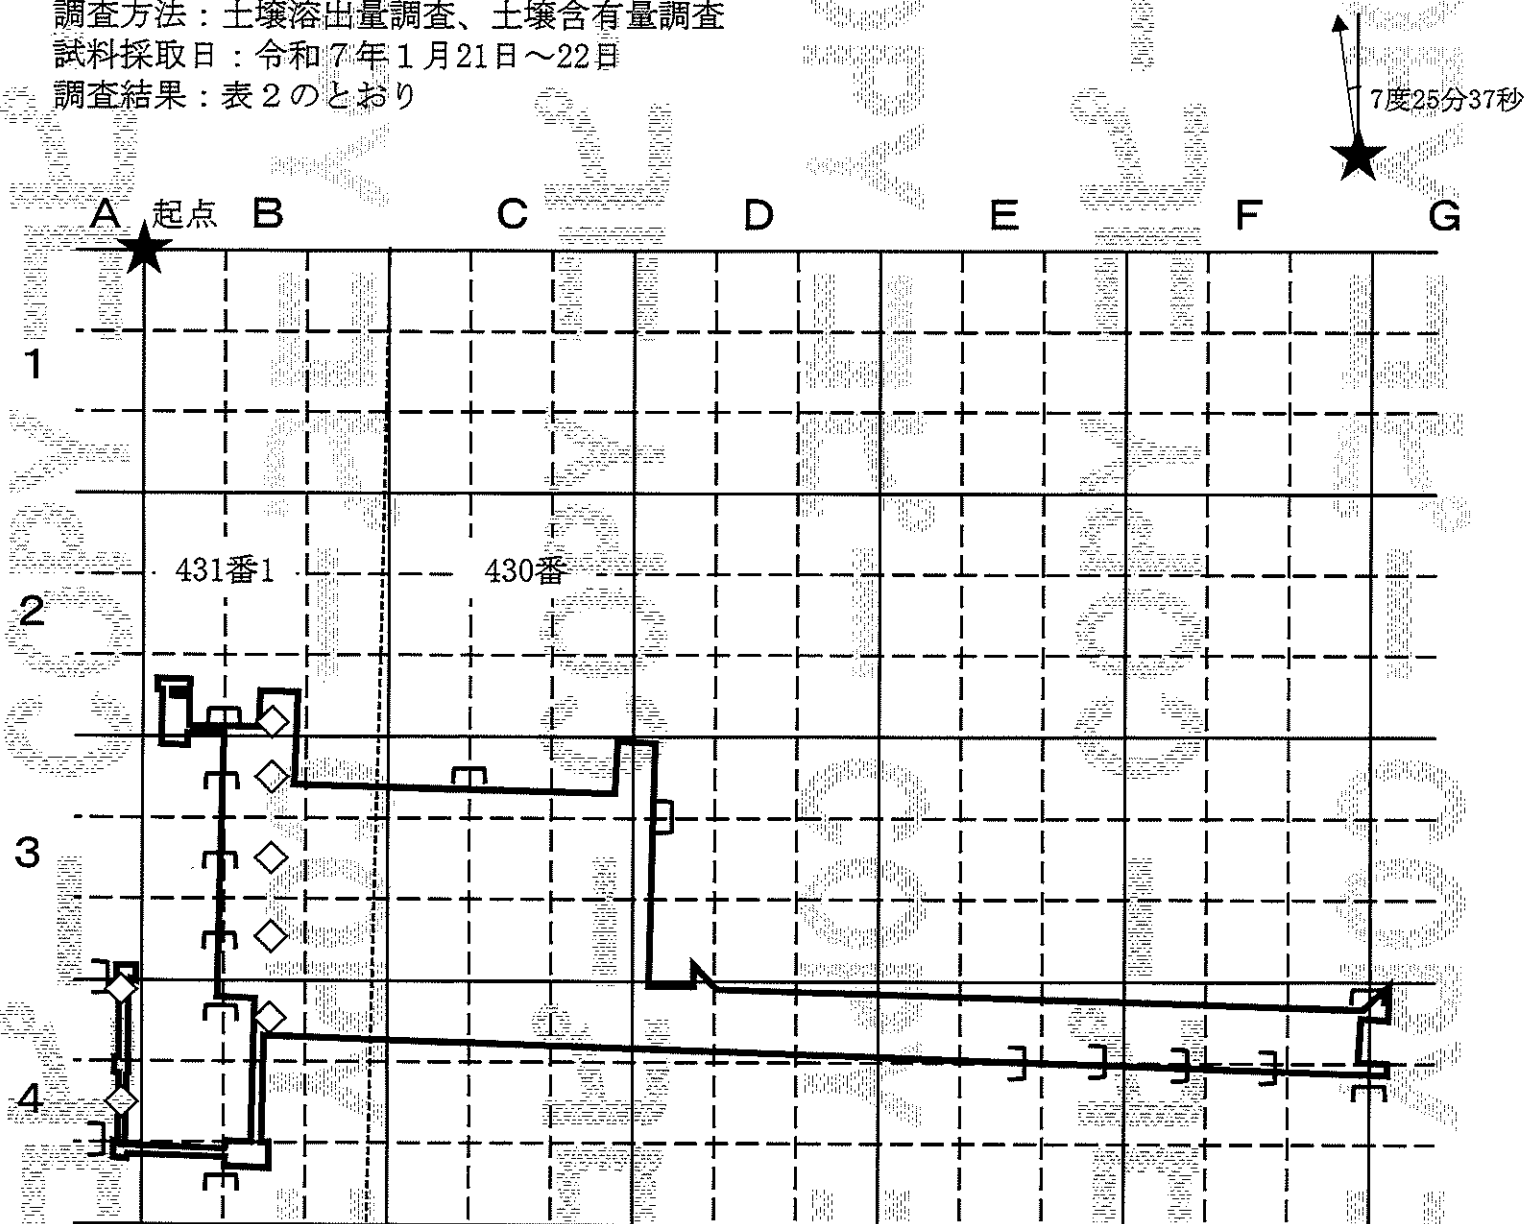

【凡例】

- 調査対象地
- 統合区画
- 土壌試料採取地点

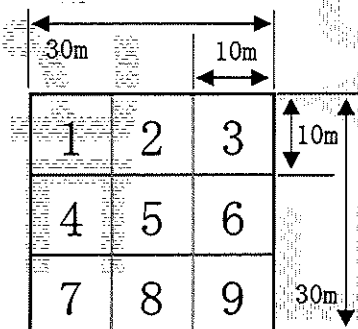


表1 区画一覧

(単位: m²)

区画名称	面積
A4-3	15.62
A4-6	16.88
B2-8	53.49
B3-2	98.48
B3-3	35.09
B3-5	103.68
B3-6	100.00
B3-8	106.20
B3-9	100.00
B4-2	57.26
B4-3	73.87
B4-5	9.99
B4-8	26.46
C3-1	62.03
C3-3	39.66
C3-4	100.00
C3-5	100.00
C3-6	100.00
C3-7	100.00
C3-8	100.00
C3-9	100.00

(単位: m²)

区画名称	面積
C4-1	77.14
C4-2	80.42
C4-3	83.68
D3-4	50.09
D3-7	24.18
D4-1	80.75
D4-2	75.57
D4-3	75.44
E4-1	75.44
E4-2	75.44
E4-3	75.44
F4-1	75.44
F4-2	74.38
F4-3	63.62
F4-6	15.13
合計	2500.95

表2 調査結果一覧表

試料採取 区画	採取位置	調査対象物質	ふっ素及びその化合物	
		基準	土壌溶出量 (mg/L)	土壌含有量 (mg/kg)
		採取深度 (GL) \ 基準値	0.8	4000
A4混合	表層		0.48	<100
A4-3	配管下	-0.90m	1.0	<100
A4-3	配管下	-1.10m	0.62	<100
A4-6	配管下	-0.90m	0.53	<100
B2-8	表層		1.3	<100
B2-8	配管下	-1.70m	1.3	<100
B3混合	表層		0.60	<100
B3-2	配管下	-1.75m	0.50	<100
B3-5	配管下	-1.85m	0.33	<100
B3-8	配管下	-1.95m	0.28	<100
B4混合	表層		0.87	<100
B4-2	表層		1.4	-
B4-3	表層		1.7	-
B4-5	表層		0.35	-
B4-8	表層		0.42	-
B4-2	配管下	-2.00m	0.63	<100
C3混合	表層		0.90	<100
C3-1	表層		0.75	-
C3-3	表層		0.86	-
C3-4	表層		0.49	-
C3-5	表層		0.15	-
C3-6	表層		1.0	-
C3-7	表層		0.87	-
C3-8	表層		1.4	-
C3-9	表層		0.89	-
C4混合	表層		0.68	<100
D3混合	表層		1.0	<100
D3-4	表層		1.2	-
D3-7	表層		0.83	-

試料採取 区画	採取位置	調査対象物質	ふっ素及びその化合物	
		基準	土壌溶出量 (mg/L)	土壌含有量 (mg/kg)
		採取深度 (GL) \ 基準値	0.8	4000
D4混合	表層		0.99	<100
D4-1	表層		1.4	-
D4-2	表層		0.77	-
D4-3	表層		0.65	-
E4混合	表層		0.86	<100
E4-1	表層		1.0	-
E4-2	表層		0.85	-
E4-3	表層		0.61	-
F4混合	表層		0.34	<100



区域指定図（図2）

所在地：佐波郡玉村町大字箱石430番の一部、431番1の一部

【凡例】



ふっ素及びその化合物 土壌溶出量基準不適合

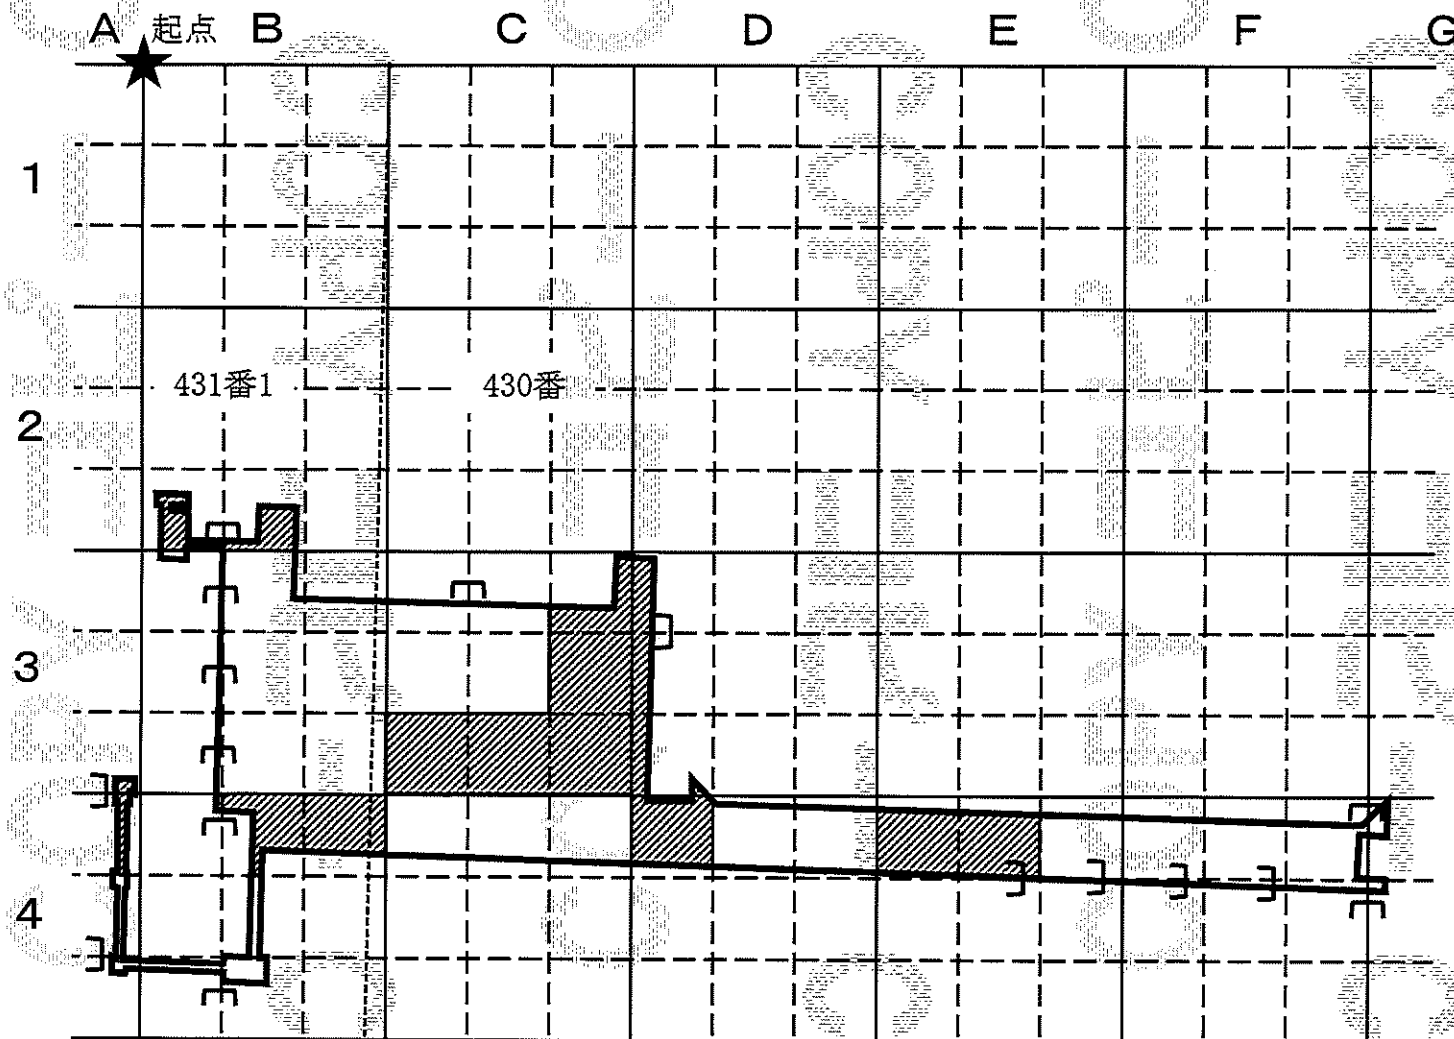


指定区域の周辺の地図（図3）

所在地：佐波郡玉村町大字箱石430番の一部、431番1の一部

【凡例】

● 指定区域

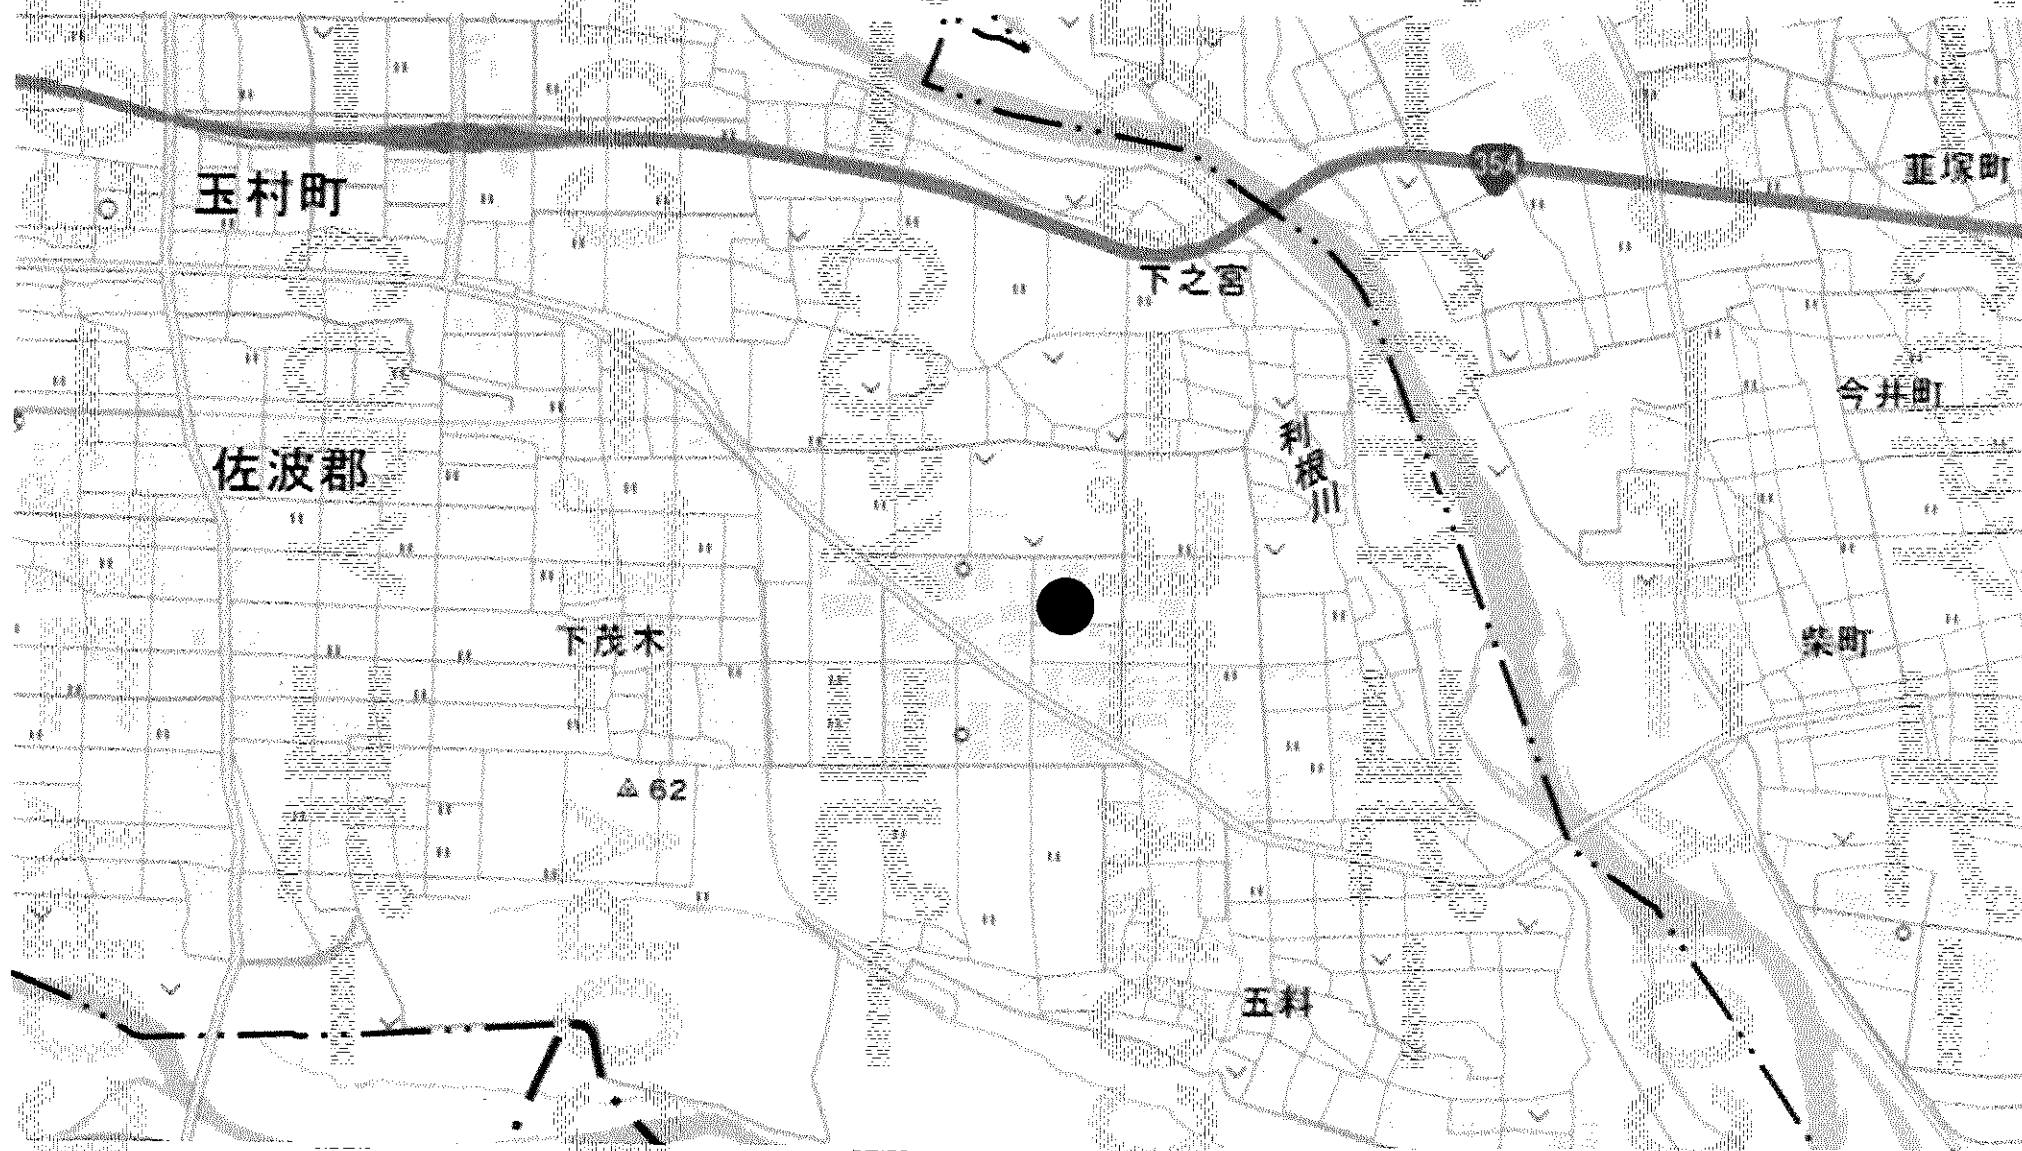

出典：地理院地図

令和7年8月15日調製