

部 品 表

記号	名 称	メーカー	形式・仕様	数量	備考
1			(一般動力用M1.2)		
2	LBS	高圧負荷開閉器	富士	LBS-6A/200C 7.2kV 200A AL-3C	1
3	PF	電力レギュレータ	富士	JC-6/50 600A 7.2kV 40kA	3
4					
5	F	分岐箱	富士	FHC-15N 6F-3A(内線用)	2 3A 10kA 表面形
6	CT	電圧計	富士	CC3H3 1500/5A 40VA CC3H35H	2
7	PM	7W指示計	富士	ME10B-OFF11-111 770V×3 A'42x1 巻付	1 上段用付用
8	OL	表示灯	富士	DR22F3H-N7A DC110V	4 角形
9	X	補助灯	東芝	MYAN DC100V PF114A PFC-A111	4
10	IGR	絶縁状態監視装置	光岡工	LIG-2	1
11	ZCT	零相検出器	光岡工	SH41 200A 絶縁監視用	1
12	MCB	配線用遮断器	富士	BV325AS 3P NT	1
13	-	端子箱	富士	BV98TAA-S3	1
14					
15	MCB	配線用遮断器	富士	BV250JAG 3P 250AT E(FP)K(AL)A	5 50kA/230V
16	MCB	配線用遮断器	富士	BV250JAG 3P 200AT E(FP)K(AL)A	5 50kA/230V
17	MCB	配線用遮断器	富士	BV125JAG 3P 125AT E(FP)K(AL)A	2 50kA/230V
18	MCB	配線用遮断器	三菱	HF250-SEV 3P 225AT 可開断 1P AL(LT)	3 85kA/230V
19					
20					
21	VA	電力量計	三菱	M8P-F30VR 3P3W 250/5A 200V 50Hz 巻付	2
22	CT	電圧計	三菱	CV-15LS 250/5A 15VA	4
23					
24	VA	電力量計	三菱	M8P-F30VR 3P3W 250/5A 200V 50Hz 巻付	3
25	CT	電圧計	三菱	CV-15L 250/5A 15VA	2
26	CT	電圧計	三菱	CV-15L 150/5A 15VA	4
27					
28					
29					
30					
31					
32					
33					
34					
35					
36					
37					

部 品 表

記号	名 称	メーカー	形式・仕様	数量	備考
1	LED	LED照明	東芝	LC-2005 100-240V 50/60Hz	8
2	Drs	トランス	東芝	02V-5L2-2H-B 9-1" 巻付	13
3	FAN	換気扇	日立	PN-304-D055N 30cm AC100V	3
4	COS	切替スイッチ	富士	AS22PR-3118X 3/4" 1015	3
5	TH	温度計	富士	ALS-C1050 -10℃-50℃ 1m	3
6	CON	コンタクト	富士	VF3002EX 2P+E 15A UN5513	1 新会員プロジェクト
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					
31					
32					
33					
34					
35					
36					
37					

開延

A12/RA10/F_Gun/Lanbessan/Cab.C1/146693_B.001

日付 11-11-13

承認 調査 設計

東電電機産業 427株式会社

第三角法

開電工・川北・城北特定建設工事共同企業体

新会員プロジェクト

東電電機産業 427株式会社

開電工・川北・城北特定建設工事共同企業体

新会員プロジェクト

146693

B10

部 品 表

記号	名 称	メーカー	形式・仕様	数量	備考
1	LBS	高圧負荷開閉器	富士 LBS-6A/200C 7.2kV 200A AL-3C	1	
2	PF	電力レギュレータ	富士 JC-6/50 600A 7.2kV 40kA	3	
3	F	分岐箱	FHC-15N 6F-3A(内線用)	4	3A 10kA 表面形
4	CT	電圧計	富士 CC3H3 1500/5A 40VA	2	
5	PM	7W指示計	富士 ME10B-OFF11-111 770V×3 A'42x1 巻付	2	上段用付用
6	OL	表示灯	富士 DR22F3H-N7A DC110V	6	角形
7	X	補助灯	東芝 MYAN DC100V PF114A PFC-A111	4	
8	IGR	絶縁状態監視装置	光岡工 LIG-2	2	
9	ZCT	零相検出器	SH41 200A 絶縁監視用	2	
10	MCB	配線用遮断器	富士 BV325AS 3P NT	2	
11	-	端子箱	富士 BV98TAA-S3	2	
12	MCB	配線用遮断器	富士 BV250JAG 3P 200AT E(FP)K(AL)A	4	50kA/230V
13	MCB	配線用遮断器	富士 BV250JAG 3P 125AT E(FP)K(AL)A	1	50kA/230V
14	MCB	配線用遮断器	富士 BV125JAG 3P 125AT E(FP)K(AL)A	6	50kA/230V
15	MCB	配線用遮断器	富士 BV125JAG 3P 100AT E(FP)K(AL)A	4	50kA/230V
16	MCB	配線用遮断器	富士 BV125JAG 3P 60AT E(FP)K(AL)A	4	50kA/230V
17	MCB	配線用遮断器	富士 BV50RAG 2P 15AT E(FP)K(AL)A	1	25kA/230V
18	MCB	配線用遮断器	富士 BV50RAG 2P 10AT E(FP)K(AL)A	1	25kA/230V
19	ELCB	漏電遮断器	富士 EV125JAG 3P 100A/200/500/1000mA E(FP)K(AL)A	1	50kA/230V
20	MCB	配線用遮断器	三菱 HF250-SEV 3P 225AT 可開断 1P AL(LT)	3	85kA/230V
21					
22	VA	電力量計	三菱 M8P-F30VR 3P3W 150/5A 100V 50Hz 巻付	1	
23	CT	電圧計	三菱 CV-15LS 150/5A 15VA	2	
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					
31					
32					
33					
34					
35					
36					
37					

部 品 表

記号	名 称	メーカー	形式・仕様	数量	備考
1	LBS	高圧負荷開閉器	富士 LBS-6A/200C 7.2kV 200A AL-3C	1	
2	PF	電力レギュレータ	富士 JC-6/50 600A 7.2kV 40kA	3	
3	F	分岐箱	FHC-15N 6F-3A(内線用)	2	3A 10kA 表面形
4	CT	電圧計	富士 CC3H3 1500/5A 40VA CC3H35H	2	
5	PM	7W指示計	富士 ME10B-OFF11-111 770V×3 A'42x1 巻付	1	上段用付用
6	OL	表示灯	富士 DR22F3H-N7A DC110V	4	角形
7	X	補助灯	東芝 MYAN DC100V PF114A PFC-A111	4	
8	IGR	絶縁状態監視装置	光岡工 LIG-2	1	
9	ZCT	零相検出器	SH41 200A 絶縁監視用	1	
10	MCB	配線用遮断器	富士 BV325AS 3P NT	1	
11	-	端子箱	富士 BV98TAA-S3	1	
12	MCB	配線用遮断器	富士 BV400EAG 3P 300AT E(FP)K(AL)A	1	50kA/230V
13	MCB	配線用遮断器	富士 BV250JAG 3P 225AT E(FP)K(AL)A	3	50kA/230V
14	MCB	配線用遮断器	富士 BV250JAG 3P 225AT E(FP)K(AL)A	1	50kA/230V
15	MCB	配線用遮断器	富士 BV250JAG 3P 200AT E(FP)K(AL)A	5	50kA/230V
16	MCB	配線用遮断器	富士 BV250JAG 3P 125AT E(FP)K(AL)A	2	50kA/230V
17	MCB	配線用遮断器	富士 BV125JAG 3P 125AT E(FP)K(AL)A	3	50kA/230V
18	MCB	配線用遮断器	富士 BV125JAG 3P 100AT E(FP)K(AL)A	2	50kA/230V
19	MCB	配線用遮断器	富士 BV125JAG 3P 60AT E(FP)K(AL)A	2	50kA/230V
20	MCB	配線用遮断器	富士 BV125JAG 3P 30AT E(FP)K(AL)A	1	50kA/230V
21	MCB	配線用遮断器	三菱 HF250-SEV 3P 225AT 可開断 1P AL(LT)	3	85kA/230V
22					
23	VA	電力量計	三菱 M8P-F30VR 3P3W 150/5A 200V 50Hz 巻付	3	
24	CT	電圧計	三菱 CV-15LS 150/5A 15VA	5	
25	MCB	配線用遮断器	富士 BV325AS 2P NT	1	
26	-	端子箱	富士 BV98TAA-S2	1	
27					
28					
29					
30					
31					
32	LED	LED照明	東芝 LC-2005 100-240V 50/60Hz	2	
33	Drs	トランス	東芝 02V-5L2-2H-B 9-1" 巻付	4	
34	FAN	換気扇	日立 PN-304-D055H 30cm AC100V	2	
35	COS	切替スイッチ	富士 AS22PR-3118X 3/4" 1015	2	
36	TH	温度計	富士 ALS-C1050 -10℃-50℃ 1m	2	
37	CON	コンタクト	富士 VF3002EX 2P+E 15A UN5513	1	新会員プロジェクト

日付 11-11-13
承認 設計
東電電機産業 427株式会社
開電工・川北・城北特定建設工事共同企業体
新会員プロジェクト

第三角法
開電工・川北・城北特定建設工事共同企業体
新会員プロジェクト
新会員プロジェクト

146693

部品表

記号	名称	メーカー	形式・仕様	数量	備考
1			(低圧電灯盤No.1)		
2	LBS	高圧負荷開閉器	富士 LBS-6A/2000 7.2kV 200A AL-3C	1	
3	PF	電力レール	富士 JC-6/30 630A 7.2kV 40kA	2	
4					
5	F	8"52型L1-2"	振動 FHC-15N 6FK-3A(振動用)	2	3A 10kA 表面形
6	CT	変流器	富士 CC3M2 500/5A 15VA CC3M22H	2	
7	PM	7A/指示計器	富士 VE1M8-DFF11-111 7700"x3 A" A2x1 警報x1	1	上段取付用
8	OL	表示灯	富士 DR22F3H-KTA DC110V	4	角形
9	X	補助リレー	三菱 RY4N DC100V PTF14A PTC-A111	4	
10	IGR	絶縁状態監視装置	光岡工 LIG-2	1	
11	ZCT	零相欠相検出	光岡工 SH41 200A 絶圧負過形	1	
12	HCB	配線用遮断器	富士 BV32SAS 3P NT	1	
13	-	端子ブロック	富士 BV98TAA-S3	1	
14	HCB	配線用遮断器	富士 BV250JAG 3P 250AT E(FP)K(AL)A	4	50kA/230V
15	HCB	配線用遮断器	富士 BV250JAG 3P 200AT E(FP)K(AL)A	2	50kA/230V
16	HCB	配線用遮断器	富士 BV125JAG 3P 125AT E(FP)K(AL)A	1	50kA/230V
17	HCB	配線用遮断器	富士 BV125JAG 3P 15AT E(FP)K(AL)A	1	50kA/230V
18	HCB	配線用遮断器	富士 BV125JAG 2P 15AT E(FP)K(AL)A	3	50kA/230V
19	HCB	配線用遮断器	三菱 NF250-SEV 3P 225AT 可調電圧 FP AL(LT)	2	85kA/230V
20					
21	HCB	配線用遮断器	富士 BV32SAS 2P NT	1	
22	-	端子ブロック	富士 BV98TAA-S2	1	
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					
31					
32					
33					
34					
35					
36					
37					
38					
39					
40					
41					
42					
43					
44					
45					
46					
47					
48					
49					
50					
51					
52					
53					
54					
55					
56					
57					
58					
59					
60					
61					
62					
63					
64					
65					
66					
67					
68					
69					
70					
71					
72					
73					
74					
75					
76					
77					
78					
79					
80					
81					
82					
83					
84					
85					
86					
87					
88					
89					
90					
91					
92					
93					
94					
95					
96					
97					
98					
99					
100					

部品表

記号	名称	メーカー	形式・仕様	数量	備考
1			(低圧電灯盤No.2)		
2	LBS	高圧負荷開閉器	富士 LBS-6A/2000 7.2kV 200A AL-3C	1	
3	PF	電力レール	富士 JC-6/40 640A 7.2kV 40kA	2	
4					
5	F	8"52型L1-2"	振動 FHC-15N 6FK-3A(振動用)	2	3A 10kA 表面形
6	CT	変流器	富士 CC3M3 1000/5A 40VA CC3M35H	2	
7	PM	7A/指示計器	富士 VE1M8-DFF11-111 7700"x3 A" A2x1 警報x1	1	上段取付用
8	OL	表示灯	富士 DR22F3H-KTA DC110V	4	角形
9	X	補助リレー	三菱 RY4N DC100V PTF14A PTC-A111	4	
10	IGR	絶縁状態監視装置	光岡工 LIG-2	1	
11	ZCT	零相欠相検出	光岡工 SH41 200A 絶圧負過形	1	
12	HCB	配線用遮断器	富士 BV32SAS 3P NT	1	
13	-	端子ブロック	富士 BV98TAA-S3	1	
14	HCB	配線用遮断器	富士 BV250JAG 3P 250AT E(FP)K(AL)A	6	50kA/230V
15	HCB	配線用遮断器	富士 BV250JAG 3P 200AT E(FP)K(AL)A	2	50kA/230V
16	HCB	配線用遮断器	富士 BV125JAG 3P 125AT E(FP)K(AL)A	1	50kA/230V
17	HCB	配線用遮断器	三菱 NF250-SEV 3P 225AT 可調電圧 FP AL(LT)	2	85kA/230V
18					
19	VA	電力計	三菱 HBP-K30VR 1P3W 250/5A 100V 50Hz 検付	3	
20	CT	変流器	三菱 CV-15LS 25/5A 15VA	6	
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					
31					
32					
33					
34					
35					
36					
37					
38					
39					
40					
41					
42					
43					
44					
45					
46					
47					
48					
49					
50					
51					
52					
53					
54					
55					
56					
57					
58					
59					
60					
61					
62					
63					
64					
65					
66					
67					
68					
69					
70					
71					
72					
73					
74					
75					
76					
77					
78					
79					
80					
81					
82					
83					
84					
85					
86					
87					
88					
89					
90					
91					
92					
93					
94					
95					
96					
97					
98					
99					
100					

図面 No. AL2/PH18/K Gun/Changyan/Lab/146694_0.001

日付 11-01-11

承認 電気設計

承認 電気設計

第三角法

株式会社

関電工・川北・城北特定建設工事共同企業体

群馬県コンベンション施設整備・展示施設電気設備工事

内用キュービクル式変圧受電設備 (C2)

146694

3/3

部品表

記号	名称	メーカー	形式・仕様	数量	備考
1			<真正電圧値Ns>		
2	LBS	高圧負荷開閉器	富士 LBS-6A/200C 7.2kV 200A AL-3C	1	
3	PF	電力レール	富士 JC-6/40 640A 7.2kV 40kA	2	
4					
5	F	1"721型L1-2"	振動 FHC-15N 6FK-3A(振動用)	2	3A 10kA 表面形
6	CT	変流器	富士 CC3M3 1000/5A 40VA CC3M35H	2	
7	PM	7A/指示計器	富士 WF1M8-DFF11-111 7700"x3 A" A2x1 警報x1	1	上段取付用
8	OL	表示灯	富士 DR22F3H-KTA DC110V	4	角形
9	X	補助リレー	三菱 RY4N DC100V PTF14A PTC-A111	4	
10	IGR	絶縁状態監視装置	光岡工 LIG-2	1	
11	ZCT	零相欠相検出	光岡工 SH41 200A 低圧負過形	1	
12	HCB	配線用遮断器	富士 BV32SAS 3P NT	1	
13	-	端子ブロック	富士 BV98TAA-S3	1	
14					
15	HCB	配線用遮断器	富士 BV250JAG 3P 250AT E(FP)K(AL)A	4	50kA/230V
16	HCB	配線用遮断器	富士 BV250JAG 3P 200AT E(FP)K(AL)A	2	50kA/230V
17	HCB	配線用遮断器	三菱 NF250-SEV 3P 225AT 可調電圧 FP AL(LT)	3	85kA/230V
18					
19					
20					
21	VA	電力計	三菱 HBP-K30VR 1P3W 250/5A 100V 50Hz 検付	1	
22	CT	変流器	三菱 CV-15LS 25/5A 15VA	2	
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					
31					
32					
33					
34					
35					
36					
37					
38					
39					
40					
41					
42					
43					
44					
45					
46					
47					
48					
49					
50					
51					
52					
53					
54					
55					
56					
57					

部品表

記号	名称	メーカー	形式・仕様	数量	備考
1	LED	LED照明	三菱 LC-2005 100-240V 50/60Hz	3	
2	Dr	1"721付	三菱 02VV-5L2-20-0 1"721 検付	3	
3	FAN	横流扇	日立 FK-304-0055H 30cm AC100V	1	
4	OS	制御スイッチ	富士 A522PB-3118X 3/2付 10kV	1	
5	TH	9℃付	富士 ALO 11050 110℃ 50℃ 1w	1	
6	CON	20kV	A"192付 WF3002EX 20kV 15A VWS11	1	新金風アール
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					
31					
32					
33					
34					
35					
36					
37					
38					
39					
40					
41					
42					
43					
44					
45					
46					
47					
48					
49					
50					
51					
52					
53					
54					
55					
56					
57					

図説
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

部 晶 表

品名	规格	单位	数量	备注
1	1BS 高低分断断路器	富士	1	1BS-5A/200C 7.2kV 200A AL-3C
2	PF 电力电容器	富士	3	2C-6/60 G60A 7.2kV 45kVA
3	CT 电压互感器	富士	2	1H-15A 61K-3A(电压输入)
4	FM 750kVA 油浸式	富士	1	VE150-0711-11 750V x3 N x2x1 警备用
5	OL 浪涌保护器	富士	4	DR22-3H-N7A C110V
6	X 熔断器	富士	4	FW4 NF100V PV11A PVF-11H
7	16V 电动机保护装置	光南工	1	L1L-2
8	ZCT 电动机保护器	光南工	1	SM1 200A 低阻直通形
9	HCB 电动机用断路器	富士	1	H328AG 3P HT
10	端子排	富士	1	BV3TAA-S3
11	HCB 电动机用断路器	富士	7	BV250JAG 3P 250AT E(FP)A(41)A
12	HCB 电动机用断路器	富士	4	BV250JAG 3P 250AT E(FP)K(41)A
13	HCB 电动机用断路器	富士	1	BV250JAG 3P 175AT E(FP)K(41)A
14	HCB 电动机用断路器	富士	4	BV125JAG 3P 125AT E(FP)K(41)A
15	HCB 电动机用断路器	三菱	3	W250-SEV 3P 225AT 14 漏保 FP AL(LL)
16				
17				
18	VA 电力电容器	三菱	1	H3P-K30VR 3P3W 250V/5A 200V 50Hz 横井
19	VA 电容器	三菱	2	U-1515 250V/5A 15VA
20	VA 电力电容器	三菱	4	H3P-K30VR 3P3W/5A 200V 50Hz 横井
21	CB 断路器	三菱	8	U-15L 150V/5A 15VA
22	HCB 电动机用断路器	富士	1	BV325AS 2P NT
23	端子排	富士	1	BV3TAA-S2
24				
25				
26				
27				
28				
29				
30				
31				
32				
33				
34				
35				
36				
37				
38				
39				
40				
41				
42				
43				
44				
45				
46				
47				
48				
49				
50				
51				
52				
53				
54				
55				
56				
57				
58				
59				
60				
61				
62				
63				
64				
65				
66				
67				
68				
69				
70				
71				
72				
73				
74				
75				
76				
77				
78				
79				
80				
81				
82				
83				
84				
85				
86				
87				
88				
89				
90				
91				
92				
93				
94				
95				
96				
97				
98				
99				

[illegible]

部 品 表

記号	名称	メーカー	形式・仕様	数量	備考
1			(-総数量%)		
2	LED	高圧点接触型	富士	LE8-6A/200C 7.2V 20A AL-3C	1
3	PF	電力 $\times 2$	富士	JC-6/6D 660A 7.2V 60A	3
4					
5	F	3"22管 $\times 1/2$	坂田	FHC-15W GFS-3A (新製品入)	2
6	CT	変換部	富士	CC3M3 1500/5A 40VA CC3M35f	2
7	PH	24時間計器	富士	VE1MB-OFF111-111 770P*3 A*424 警備+1	1
8	DL	表示灯	富士	GR22F3M-R7A DC110V	4
9	X	補助灯+	(AG7)	NY4N DC100V PVF11A PTC-A1fj	4
10	IGR	絶縁状態監視装置	光隆工	L16-2	1
11	ELT	音和変換器	光隆工	SHK 280A 抵抗音通知	1
12	PKCD	監視用監視器	富士	DW22AD 3P NT	1
13	-	端子箱+	富士	BV6BTA4-S3	1
14					
15	PKCB	監視用監視器	富士	BV2501AG 3P 250AT E(FP)K(AL)A	5
16	PKCB	監視用監視器	富士	BV2501AG 3P 250AT E(FP)K(AL)A	8
17	PKCB	監視用監視器	三菱	NF250-SEY 3P 225AT 号調査 IP AL(ET)	3
18					
19					
20	Wh	電力計付	三菱	M8P-K30VH 3P3W 250/5A 200V 50Hz 換付	3
21	CT	変換器	三菱	C4-15LS 250/5A 15VA	5
22					
23					
24	LED	LED照明	三菱	LC-2005 180-240V 50/60Hz	4
25	Gr1	1"7x4.5f	IA67	Q2VW-SL2-2N-0 1/2" 換付	6
26	FAN	換気扇	日立	FN-304-0855H 30cm AC100V	2
27	CDS	切替スイッチ	富士	AS22PR-3118X 3.2/3 1413	2
28	TM	7-E23.5f	三菱	ALS-C1050 -10°C-50°C 1m	2
29	-	灯とラギタ	-	1400A	5
30					
31					

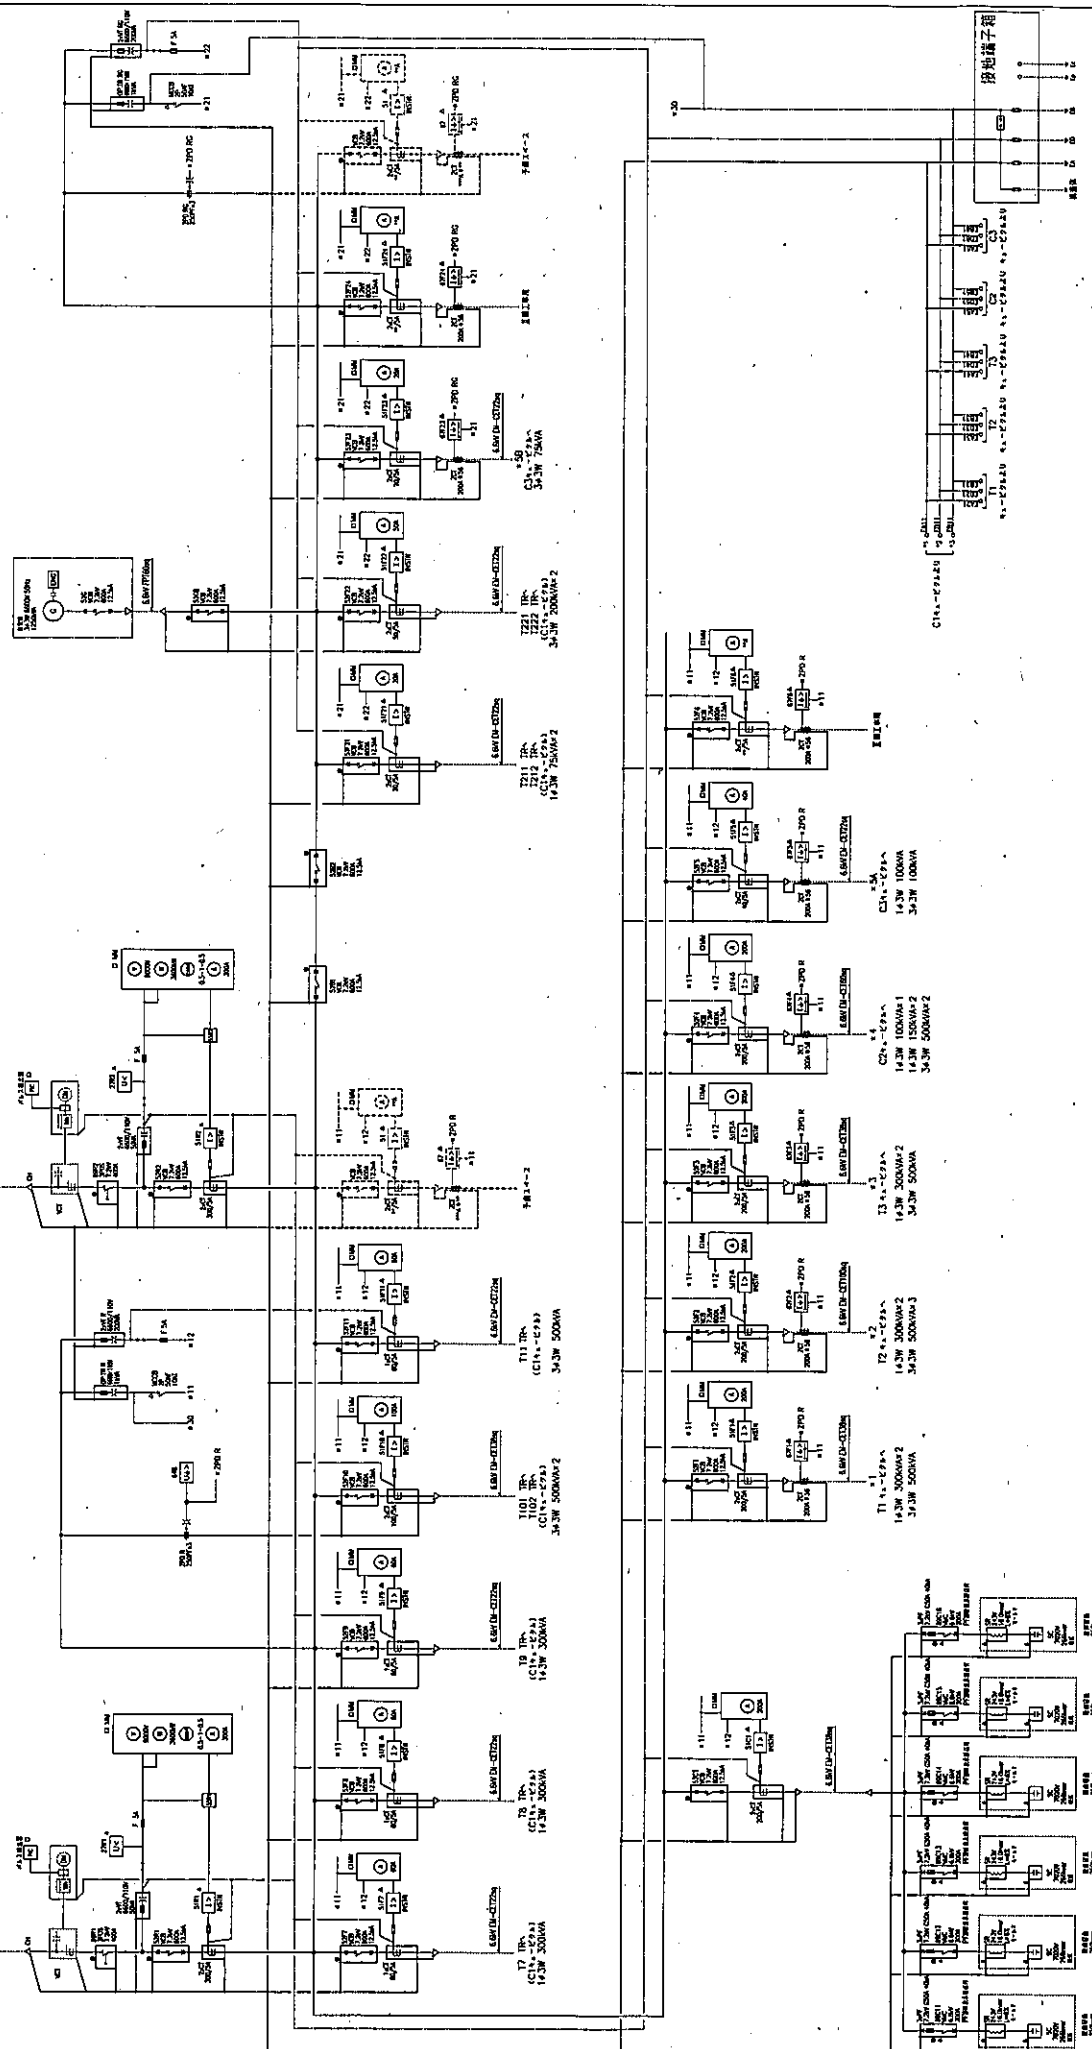
原価尺度	第三角法	閉電気・川北・城北特定建設工事共同企業体	146694
	城東電機産業 株式会社	群馬コンベンション施設金庫・展示施設電気設備工事 屋内キュービクル式高圧受電設備 (C2)	

部 品 表						部 品 表						
記号	名 称	メーカー	形 式・仕 様	数量	備 考	記号	名 称	メーカー	形 式・仕 様	数量	備 考	
1	LBS	高圧負荷開閉器	富士	LBS-0A/200C 3.2kV 200A AL-3E	1	1	LBS	高圧負荷開閉器	富士	LBS-0A/200C 3.2kV 200A AL-3E	1	
2	FF	電力計-2	富士	JC-6/60 600A 7.2kV 40kA	2	2	FF	電力計-2	富士	JC-6/60 600A 7.2kV 40kA	2	
3	F	分岐器	富士	FRC-15N GFK-3A(閉鎖用)	2	3A 10kA 表面形	3	F	分岐器	富士	FRC-15N GFK-3A(閉鎖用)	2
4	Wh	電力用計	三菱	MHP-K30VR 1P3W 1500/5A 100V 50Hz 検出	1	1	4	Wh	電力用計	三菱	MHP-K30VR 1P3W 1500/5A 100V 50Hz 検出	1
5	CT	変流器	三菱	CV-15LMS 1500/5A 15VA 閉鎖用付金具付 (C=1)	2	2	5	CT	変流器	三菱	CV-15LMS 1500/5A 15VA 閉鎖用付金具付 (C=1)	2
6	MM	24V指示計	富士	VE100-0711-111 7700° x3 1/2" 42x1 警報用	1	上段取付用	6	MM	24V指示計	富士	VE100-0711-111 7700° x3 1/2" 42x1 警報用	1
7	OL	表示灯	富士	DR22F 3H-N7A DC110V	4	角形	7	OL	表示灯	富士	DR22F 3H-N7A DC110V	4
8	X	補助灯	富士	MYAN DC100V PYF14A PYC-A1H	4	角形	8	X	補助灯	富士	MYAN DC100V PYF14A PYC-A1H	4
9	IGR	閉鎖装置取付金具	光商工	LIG-2	1	1	9	IGR	閉鎖装置取付金具	光商工	LIG-2	1
10	ZCT	零相変流器	光商工	SM41 200A 低圧用通形	1	1	10	ZCT	零相変流器	光商工	SM41 200A 低圧用通形	1
11	MCB	配線用遮断器	富士	BV32BAS 3P NT	1	1	11	MCB	配線用遮断器	富士	BV32BAS 3P NT	1
12	-	端子箱	富士	BV98TAA-S3	1	1	12	-	端子箱	富士	BV98TAA-S3	1
13	MCB	配線用遮断器	富士	BV250JAG 3P 225AT E(FPI)K(AL)A	12	50kA/230V	13	MCB	配線用遮断器	富士	BV250JAG 3P 225AT E(FPI)K(AL)A	12
14	MCB	配線用遮断器	富士	BV125JAG 3P 125AT E(FPI)K(AL)A	2	50kA/230V	14	MCB	配線用遮断器	富士	BV125JAG 3P 125AT E(FPI)K(AL)A	2
15	MCB	配線用遮断器	富士	BV125JAG 2P 15AT E(FPI)K(AL)A	3	50kA/230V	15	MCB	配線用遮断器	富士	BV125JAG 2P 15AT E(FPI)K(AL)A	3
16	MCB	配線用遮断器	三菱	NF250-SEV 3P 225AT 可調電圧 (P AL(LT))	3	85kA/230V	16	MCB	配線用遮断器	三菱	NF250-SEV 3P 225AT 可調電圧 (P AL(LT))	3
17							17					
18							18					
19							19					
20							20					
21							21					
22							22					
23							23					
24							24					
25							25					
26							26					
27							27					
28							28					
29							29					
30							30					
31							31					
32							32					
33							33					
34							34					
35							35					
36							36					
37							37					
38							38					
39							39					
40							40					
41							41					
42							42					
43							43					
44							44					
45							45					
46							46					
47							47					
48							48					
49							49					
50							50					
51							51					
52							52					
53							53					
54							54					
55							55					
56							56					
57							57					
58							58					
59							59					
60							60					
61							61					
62							62					
63							63					
64							64					
65							65					
66							66					
67							67					
68							68					
69							69					
70							70					
71							71					
72							72					
73							73					
74							74					
75							75					
76							76					
77							77					
78							78					
79							79					
80							80					
81							81					
82							82					
83							83					
84							84					
85							85					
86							86					
87							87					
88							88					
89							89					
90							90					
91							91					
92							92					
93							93					
94							94					
95							95					
96							96					
97							97					
98							98					
99							99					
100							100					
101							101					
102							102					
103							103					
104							104					
105							105					
106							106					
107							107					
108							108					
109							109					
110							110					
111							111					
112							112					
113							113					
114							114					
115							115					
116							116					
117							117					
118							118					
119							119					
120							120					
121							121					
122							122					
123							123					
124							124					
125							125					
126							126					
127							127					
128							128					
129							129					
130							130					
131							131					
132							132					
133							133					
134							134					
135							135					
136							136					
137							137					
138							138					
139							139					
140							140					
141							141					
142							142					
143							143					
144							144					
145							145					
146							146					
147							147					
148							148					
149							149					
150							150					
151							151					
152							152					
153							153					
154							154					
155							155					
156							156					
157							157					
158							158					
159							159					
160							160					
161							161					
162							162					
163							163					
164							164					
165							165					
166							166					
167							167					
168							168					
169							169					
170							170					
171							171					
172							172					
173							173					
174							174					
175							175					
176							176					
177							177					
178							178					
179							179					
180							180					
181												


部品表						部品表						
記号	名称	メーカー	形式・仕様	数量	備考	記号	名称	メーカー	形式・仕様	数量	備考	
1	LED	高圧金剛鋼管	富士	LED-6A/200C 7.2V 200A AL-3C	1	1	LED	高圧金剛鋼管	富士	LED-6A/200C 7.2V 200A AL-3C	1	
2	PF	電力レ-2	富士	JC-5/60 600A 7.2V 40kA	2	2	PF	電力レ-2	富士	JC-5/60 600A 7.2V 40kA	2	
3	F	8"32管レ-2	板金	FHC-15N 61X-3A(両側側入)	2	3A 10kA 表面形	3	F	8"32管レ-2	板金	FHC-15N 61X-3A(両側側入)	2
4	VA	電力用計	三菱	MHP-430V 1P3W 1500/5A 100V 50Hz 検付	1	1	4	VA	電力用計	三菱	MHP-430V 1P3W 1500/5A 100V 50Hz 検付	1
5	CT	変流器	三菱	CV-15LNS 1500/5A 15VA 銅巻直付金具付(Cu付)	2	2	5	CT	変流器	三菱	CV-15LNS 1500/5A 15VA 銅巻直付金具付(Cu付)	2
6	PH	24V指示計	富士	VE1H3-0FF11-111 770V 3A 1"42x1 警報付	1	1 上取付用	6	PH	24V指示計	富士	VE1H3-0FF11-111 770V 3A 1"42x1 警報付	1
7	OL	表示灯	富士	DR22F3H-N7A DC110V	4	4 角形	7	OL	表示灯	富士	DR22F3H-N7A DC110V	4
8	X	補助灯	4A02	MYAN DC100V PYF14A PYC-A1付	4	4	8	X	補助灯	4A02	MYAN DC100V PYF14A PYC-A1付	4
9	IGR	絶縁状態監視装置	光商工	LIG-2	1	1	9	IGR	絶縁状態監視装置	光商工	LIG-2	1
10	ZCT	零相検出器	光商工	SM41 200A 低圧用通断	1	1	10	ZCT	零相検出器	光商工	SM41 200A 低圧用通断	1
11	HCCB	配線用遮断器	富士	BV32SAS 3P NT	1	1	11	HCCB	配線用遮断器	富士	BV32SAS 3P NT	1
12	-	端子箱	富士	BV98TAA-S3	1	1	12	-	端子箱	富士	BV98TAA-S3	1
13	HCCB	配線用遮断器	富士	BV250JAG 3P 225AT E(IP)X(AL)A	13	50kA/230V	13	HCCB	配線用遮断器	富士	BV250JAG 3P 225AT E(IP)X(AL)A	13
14	HCCB	配線用遮断器	富士	BV125JAG 3P 125AT E(IP)X(AL)A	3	50kA/230V	14	HCCB	配線用遮断器	富士	BV125JAG 3P 125AT E(IP)X(AL)A	3
15	HCCB	配線用遮断器	富士	BV125JAG 3P 15AT E(IP)X(AL)A	3	50kA/230V	15	HCCB	配線用遮断器	富士	BV125JAG 3P 15AT E(IP)X(AL)A	3
16	HCCB	配線用遮断器	三菱	NF250-SEV 3P 225AT 可開断 FP AL(LT)	3	85kA/230V	16	HCCB	配線用遮断器	三菱	NF250-SEV 3P 225AT 可開断 FP AL(LT)	3
17						17						
18						18						
19						19						
20						20						
21						21						
22						22						
23						23						
24						24						
25						25						
26						26						
27						27						
28						28						
29						29						
30						30						
31						31						
32						32						
33						33						
34						34						
35						35						
36						36						
37						37						
38						38						
39						39						
40						40						
41						41						
42						42						
43						43						
44						44						
45						45						
46						46						
47						47						
48						48						
49						49						
50						50						
51						51						
52						52						
53						53						
54						54						
55						55						
56						56						
57						57						
58						58						
59						59						
60						60						
61						61						
62						62						
63						63						
64						64						
65						65						
66						66						
67						67						
68						68						
69						69						
70						70						
71						71						
72						72						
73						73						
74						74						
75						75						
76						76						
77						77						
78						78						
79						79						
80						80						
81						81						
82						82						
83						83						
84						84						
85						85						
86						86						
87						87						
88						88						
89						89						
90						90						
91						91						
92						92						
93						93						
94						94						
95						95						
96						96						
97						97						
98						98						
99						99						
100						100						
101						101						
102						102						
103						103						
104						104						
105						105						
106						106						
107						107						
108						108						
109						109						
110						110						
111						111						
112						112						
113						113						
114						114						
115						115						
116						116						
117						117						
118						118						
119						119						
120						120						
121						121						
122						122						
123						123						
124						124						
125						125						
126						126						
127						127						
128						128						
129						129						
130						130						
131						131						
132						132						
133						133						
134						134						
135						135						
136						136						
137						137						
138						138						
139						139						
140						140						
141						141						
142						142						
143						143						
144						144						
145						145						
146						146						
147						147						
148						148						
149						149						
150						150						
151						151						
152						152						
153						153						
154						154						
155						155						
156						156						
157						157						
158						158						
159						159						
160						160						
161						161						
162						162						
163						163						
164						164						
165						165						
166						166						
167						167						
168						168						
169						169						
170						170						
171						171						
172						172						
173						173						
174						174						
175						175						
176						176						
177						177						
178						178						
179						179						
180						180						
181						181						

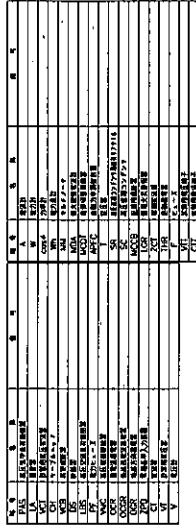
1. 本報告は、昭和二十九年三月三十一日現在の状況に基づき作成されたものである。
 2. 本報告の作成に当たっては、関係各機関の協力を得た。
 3. 本報告の作成に当たっては、関係各機関の協力を得た。
 4. 本報告の作成に当たっては、関係各機関の協力を得た。
 5. 本報告の作成に当たっては、関係各機関の協力を得た。
 6. 本報告の作成に当たっては、関係各機関の協力を得た。
 7. 本報告の作成に当たっては、関係各機関の協力を得た。
 8. 本報告の作成に当たっては、関係各機関の協力を得た。
 9. 本報告の作成に当たっては、関係各機関の協力を得た。
 10. 本報告の作成に当たっては、関係各機関の協力を得た。

型号	中央处理器型号
●	双通道主
△	单通道主
□	其他



C1 キュ-ビクル

[illegible]

[illegible]

記号	川原
△	管理担当
●	装置担当
記号	中央監視室運用

IT1キュービクル

[illegible]

株式會社 三井物産

[illegible]